


# Rohrgruppe Speicher, ST150/2 - ST300/2

# Rohrgruppe Speicher, ST150/3 - ST300/3

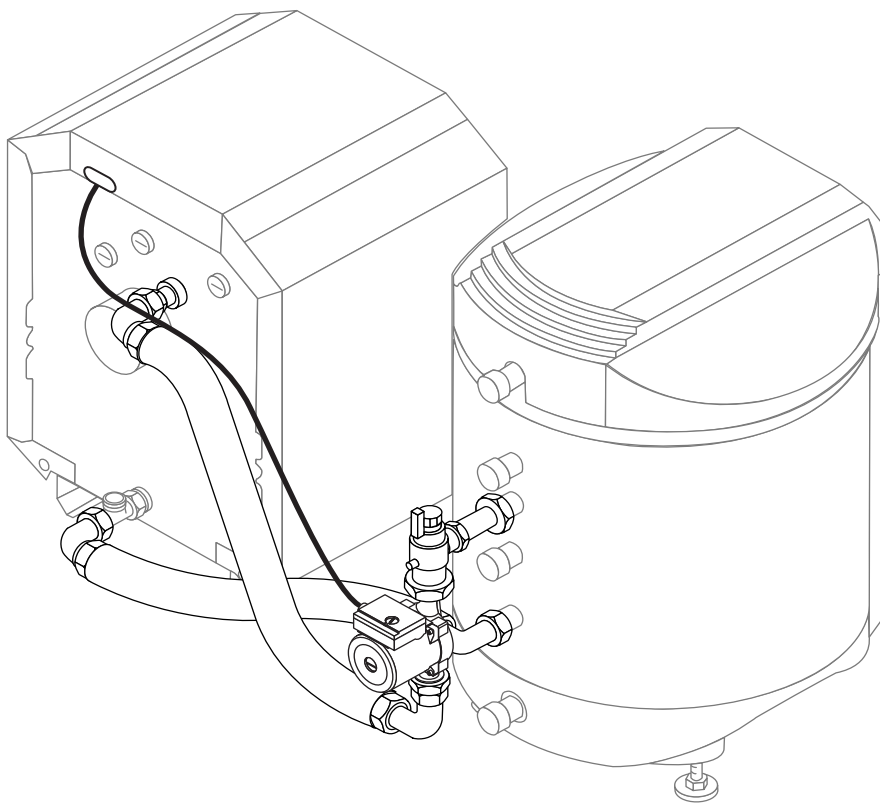

6720905374.aa.RS-Baugruppenbild Rohrgruppe Speicher

# Buderus



### Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
  - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
  - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

### Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
  - a list of translations of the names of all parts used
  - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

### Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
  - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
  - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

### Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
  - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
  - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

### Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
  - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
  - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.

### Belangrijke aanwijzing


- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
  - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
  - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.



## Inhaltsverzeichnis

|                       |         |    |
|-----------------------|---------|----|
| ROHRGRUPPE S325-35/43 | 5875412 | 6  |
| ROHRGRUPPE S325-55/70 | 5875414 | 8  |
| ROHRGRUPPE G234/G244  | 5544618 | 10 |
| ROHRGRUPPE G205       | 5544636 | 12 |
| ROHRGRUPPE G224/G234  | 5544620 | 14 |

# Ersatzteilliste

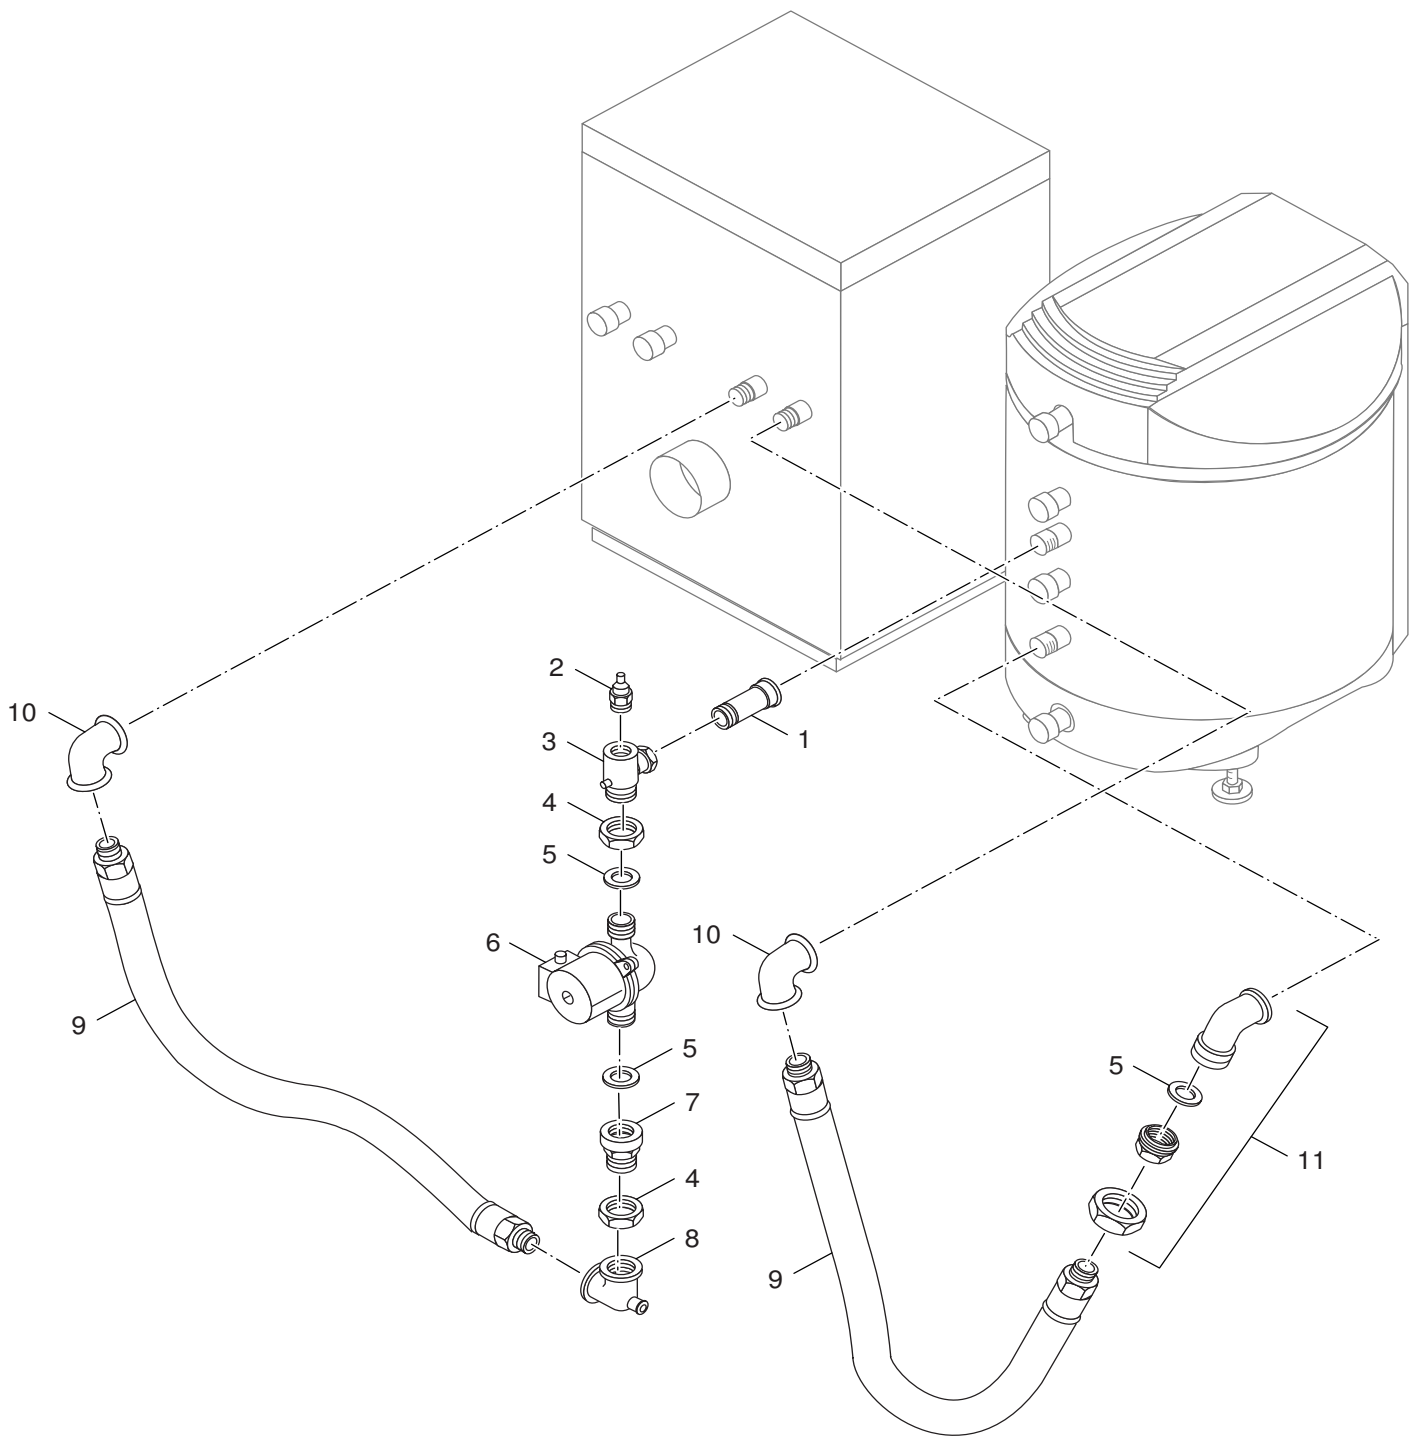


99908700.aa.RS-Rohrgruppe S315/S325-35/43 ST150-ST300

ROHRGRUPPE S325-35/43  
ST150/2-ST300/2

5875412



# Ersatzteilliste

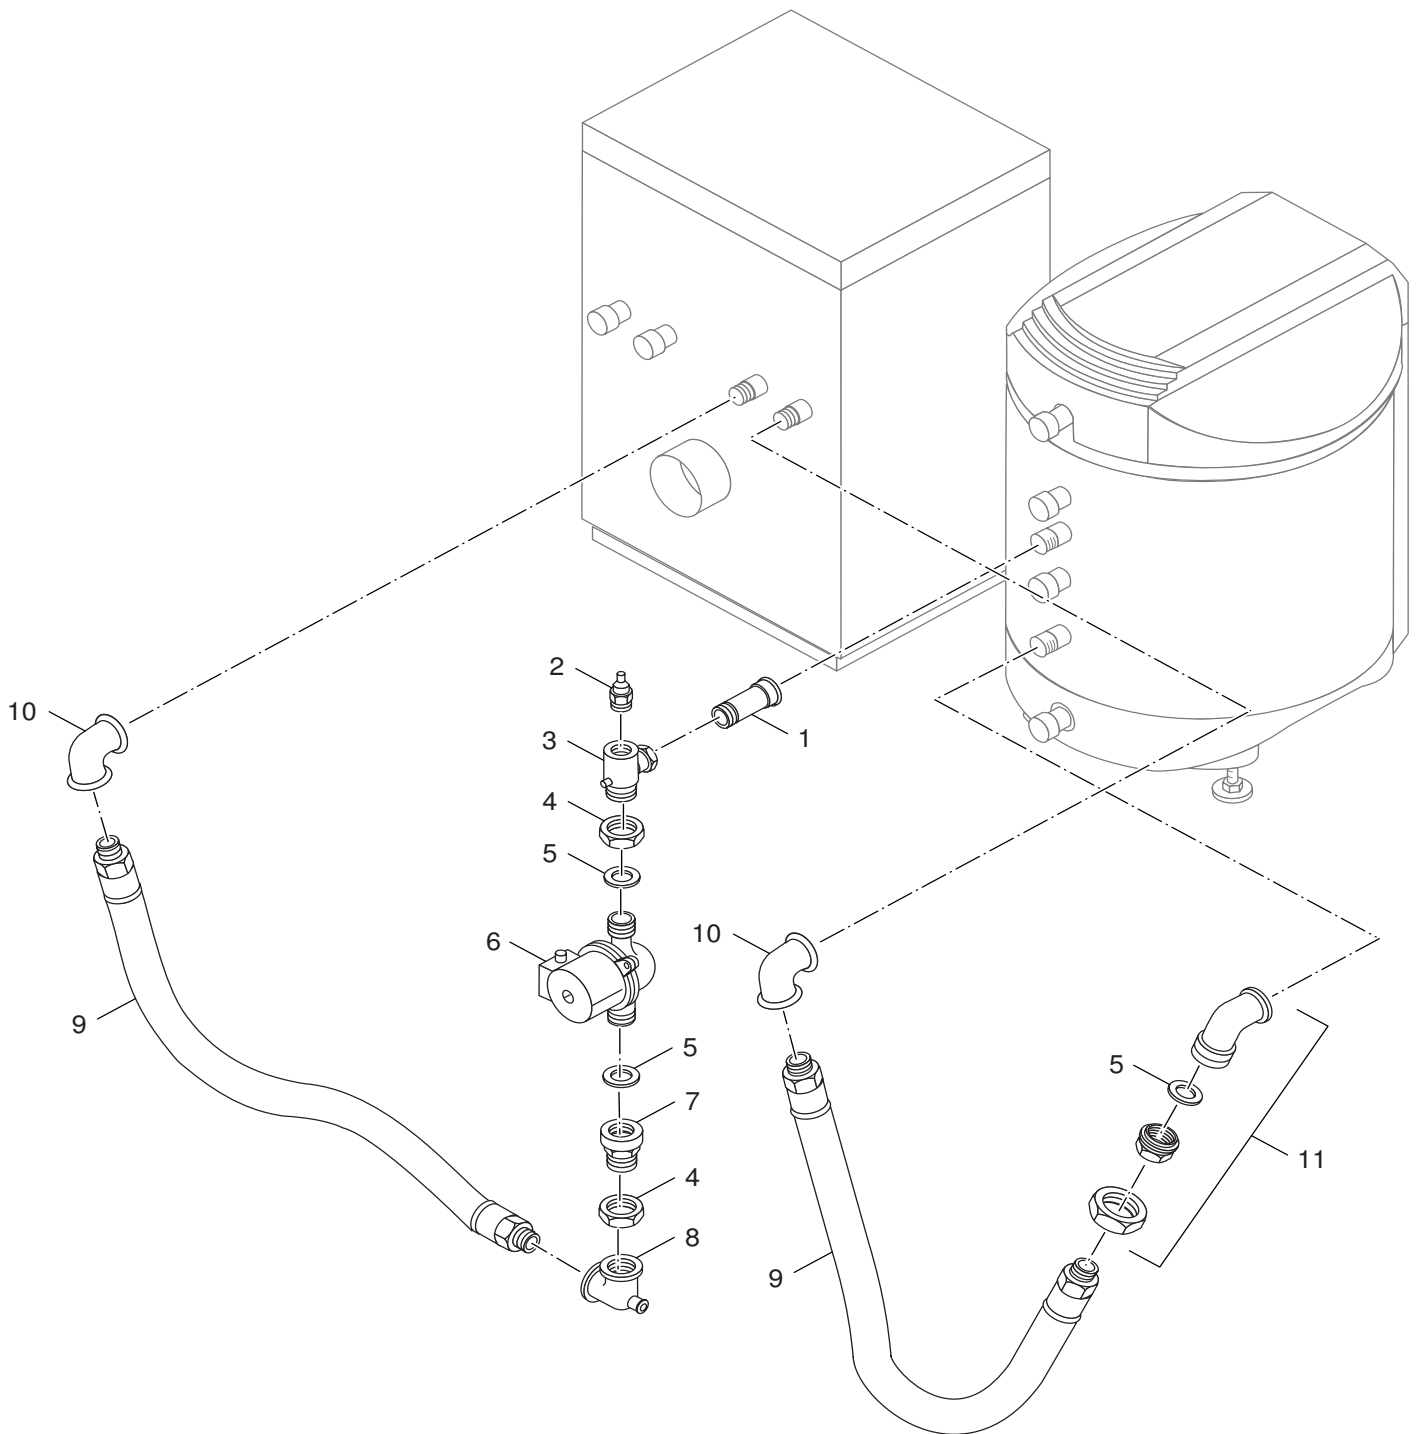


99908759.aa.RS-Rohrgruppe S315/S325-55/70 ST150-ST300

ROHRGRUPPE S325-55/70  
ST150/2-ST300/2

5875414



# Ersatzteilliste

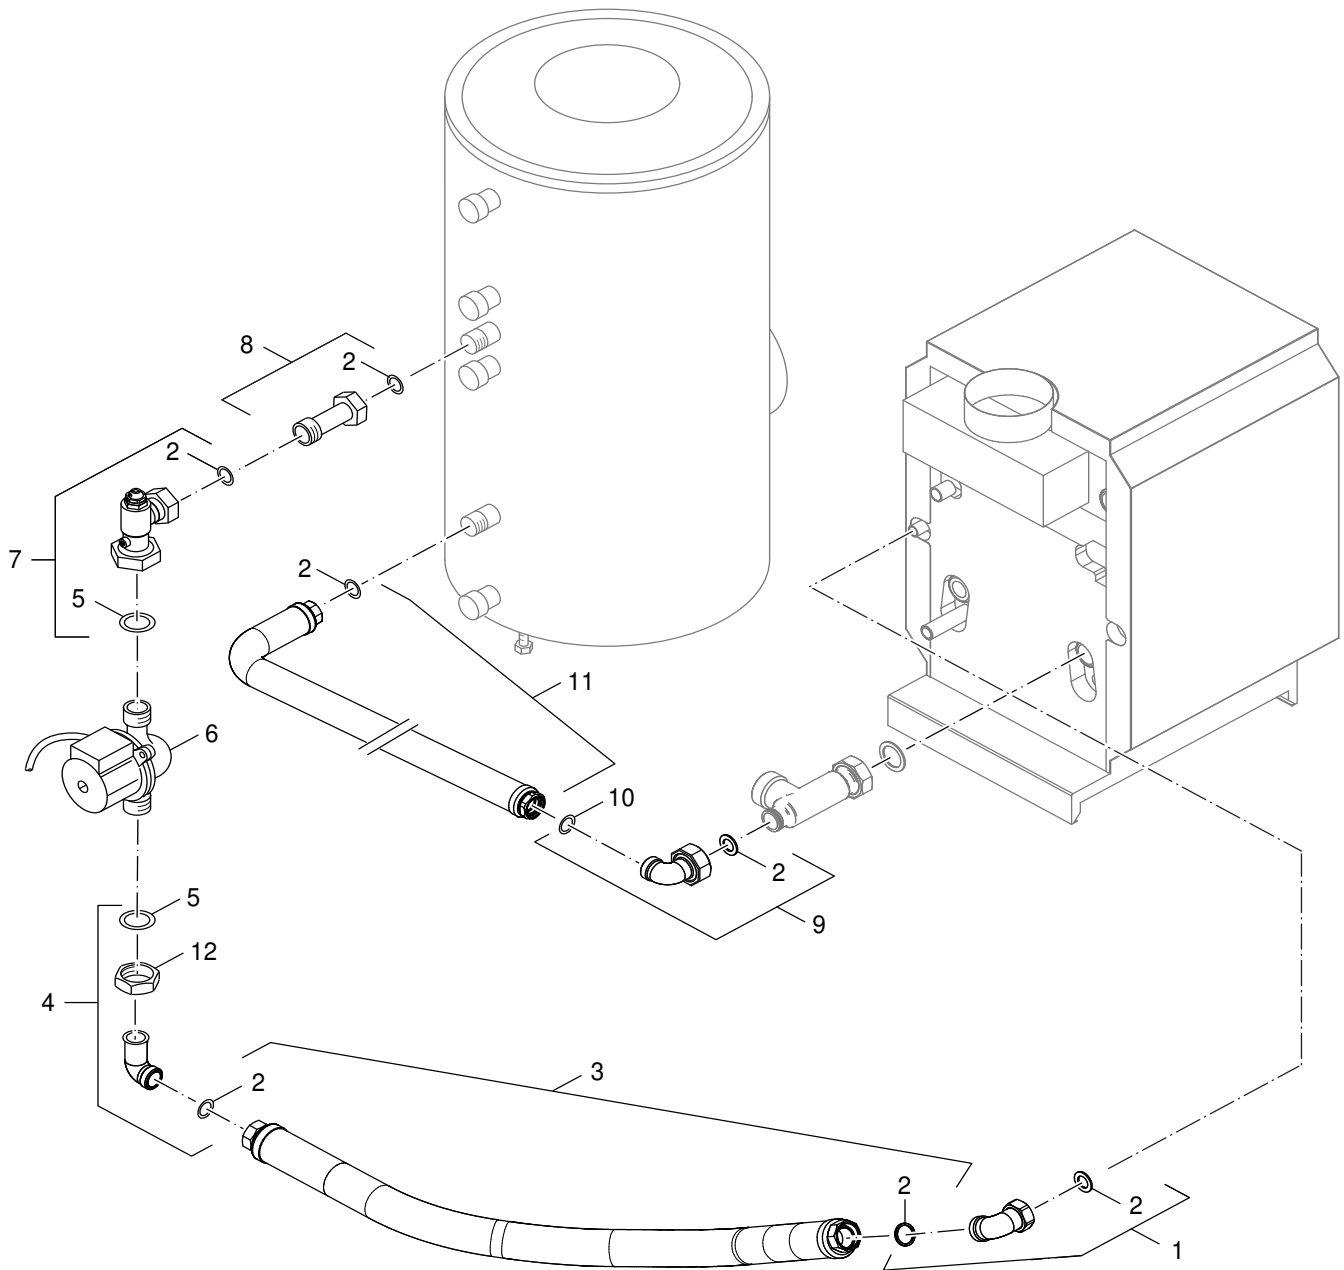

99900120.aa.RS-Kessel-Speicherverrohrung G234 05/99 SU

ROHRGRUPPE G234/G244

5544618


ST150/2 - ST300/2

ST150/3 - ST300/3

>01/2000



# Ersatzteilliste

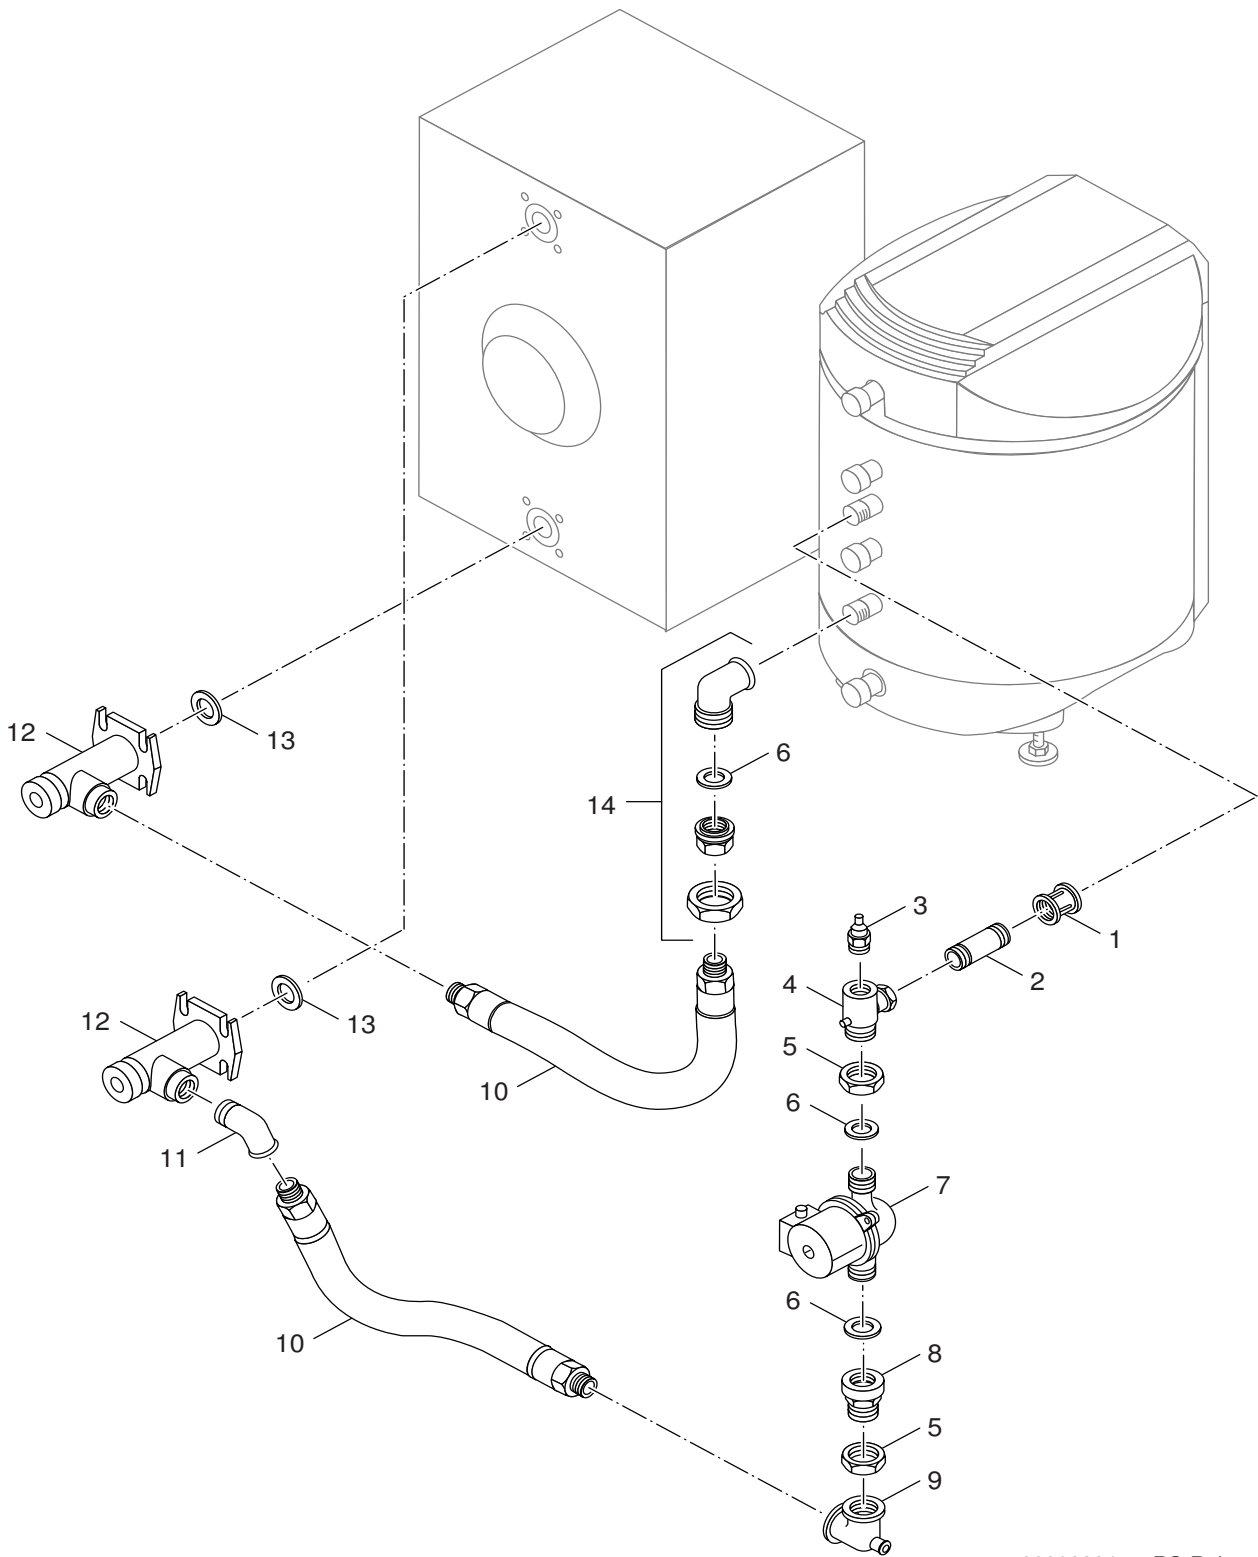


99902224.aa.RS-Rohrgruppe G205

ROHRGRUPPE G205  
ST150/2 - ST300/2

5544636



# Ersatzteilliste

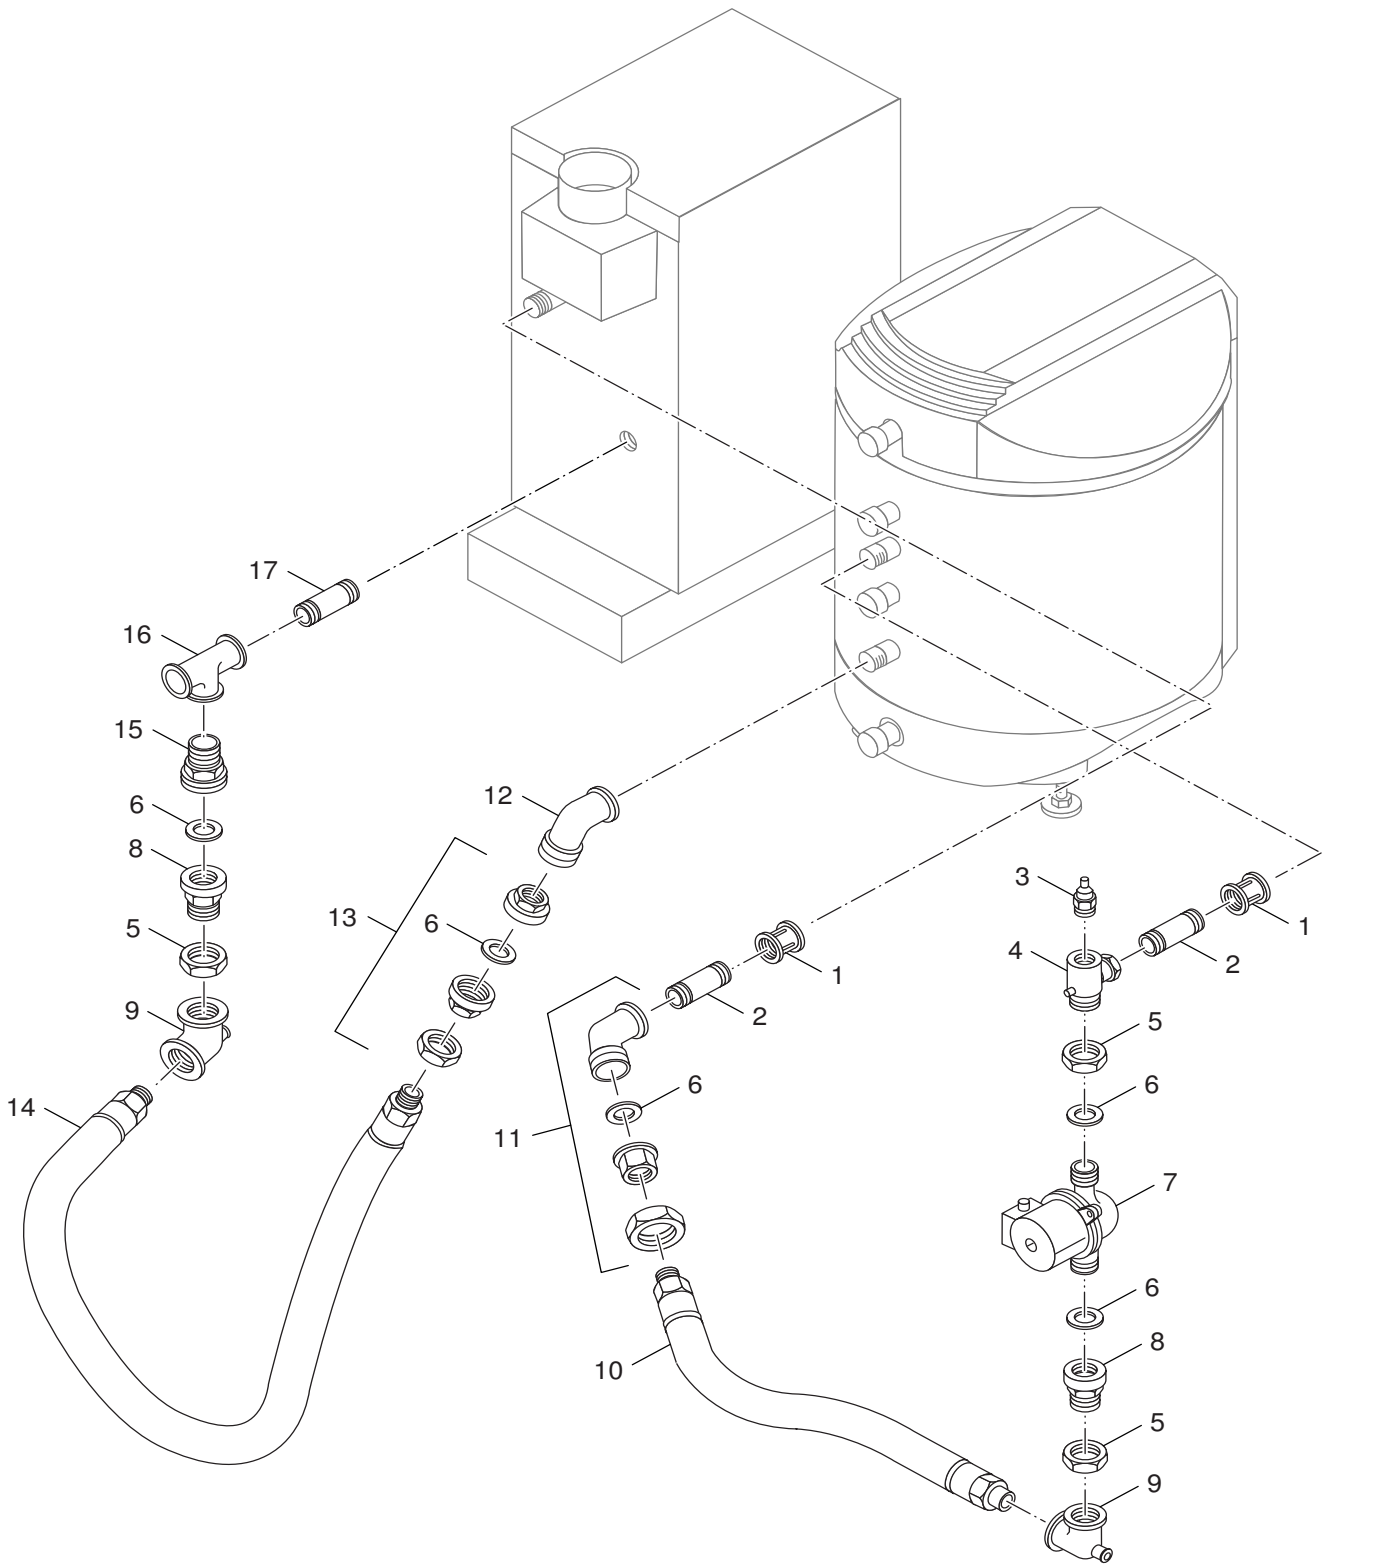

99907015.aa.RS-Rohrgruppe G224/G234

ROHRGRUPPE G224/G234

5544620

ST150/2 - ST300/2

<12/1999



Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstraße 30-32  
D-35576 Wetzlar  
[www.buderus.de](http://www.buderus.de)

**Buderus**