


Ersatzteilkatalog

Speicher

Speicher-Brauchwassererwärmer

TT 150 und TT 200

mit Kessel-Speicher-Verrohrung

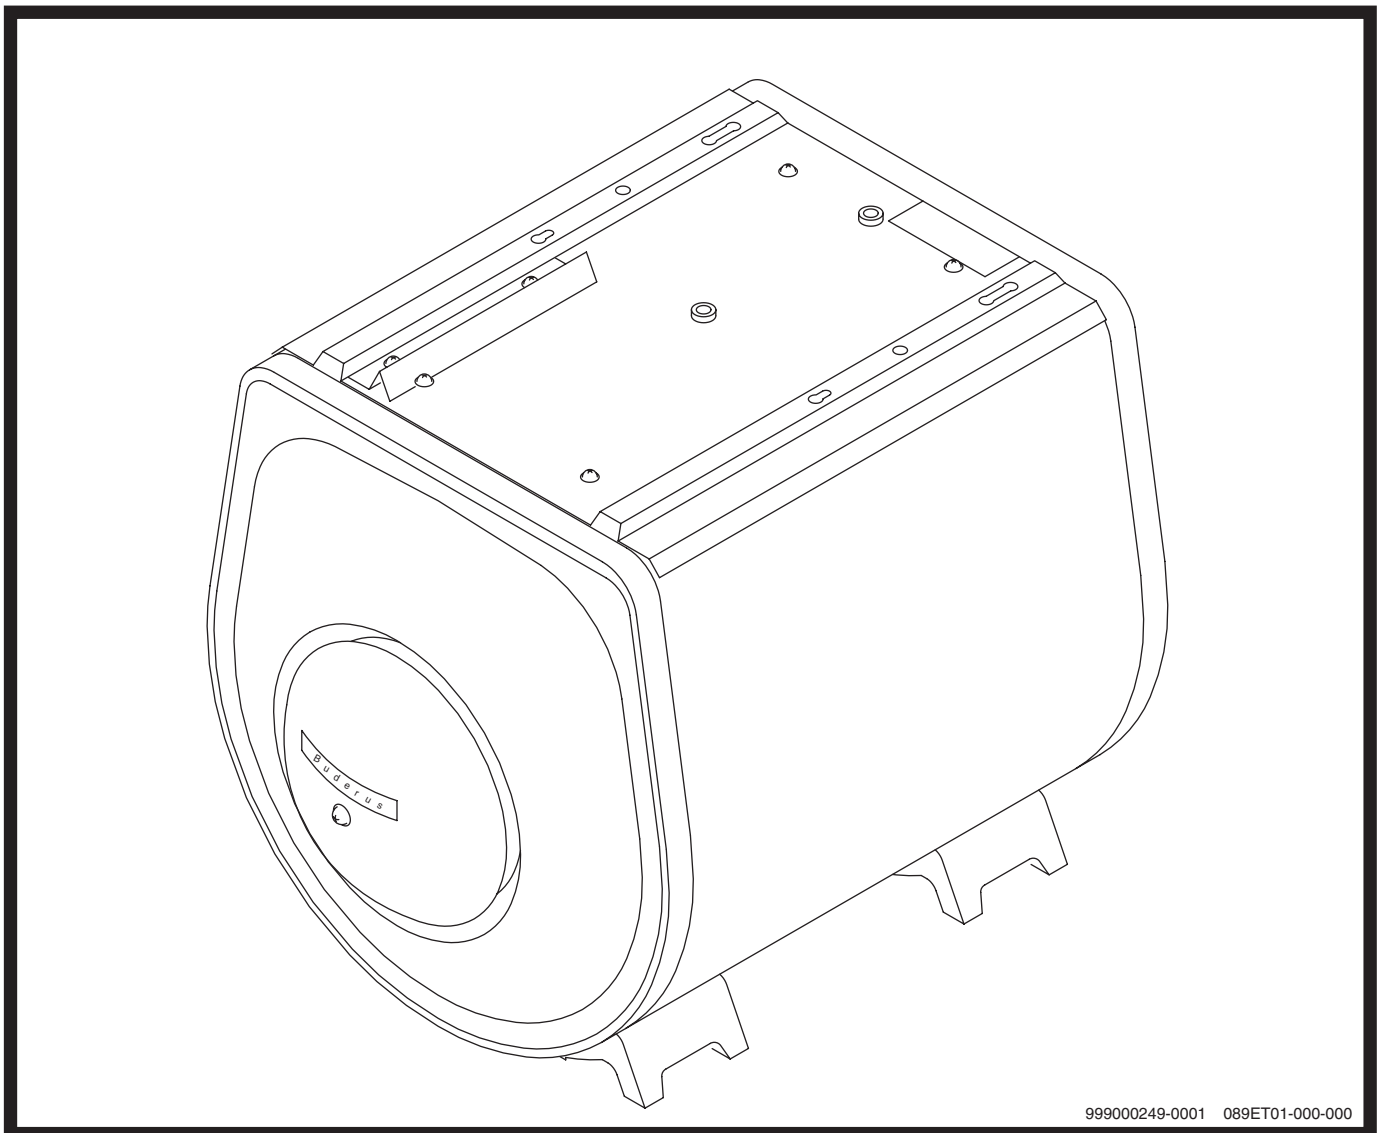

999000249-0001 089ET01-000-000

Ausgabe 14.12.2000


Inhaltsverzeichnis

Baugruppenübersicht	4
Speichervarianten und Typenschild	6
Speicher TT 150 und TT 200	8
Kessel-Speicher-Verrohrung G 105	12
Kessel-Speicher-Verrohrung G 124	14
Kessel-Speicher-Verrohrung S 315	16
Notizen	18

Zeichenerklärung:

*	=	kleiner 0,1 kg
x	=	kein Ersatzteil
(x)	=	nicht als Einzelteil, jedoch im Set lieferbar
(H)	=	siehe Katalog Heizungszubehör


Speichervarianten und Typenschild

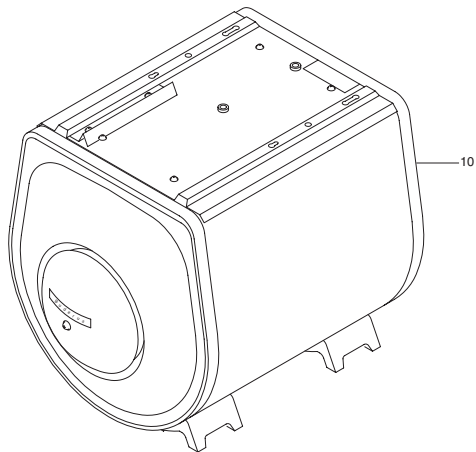

Buderus		Heiztechnik GmbH Wetzlar	
Speicher-Wasserenwärmer > TBS-Isocal > nach DIN 4753			
Bauart	TT 150	Herstell-Nr.	
Inhalt Speicher	150 l	DIN Reg.-Nr.	0091 / 87 - 13MC
zul. Betr.-Überdr.	10 bar	zul. Temp.	95 °C
NL nach DIN 4708		Dauerleistg.	
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz DIN 4753 Teil 3: korrosionsbeständig emailiert		<input type="checkbox"/> Thermoglasur	
Heizung:			
zul. Betr.-Überdr.	25 bar	220 V 1N 50 Hz	380 V 3N 50 Hz
zul. Temp.	160 °C		
Inhalt Heizschl.	6 l		

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Speichers.

Speicher TT 150 und TT 200

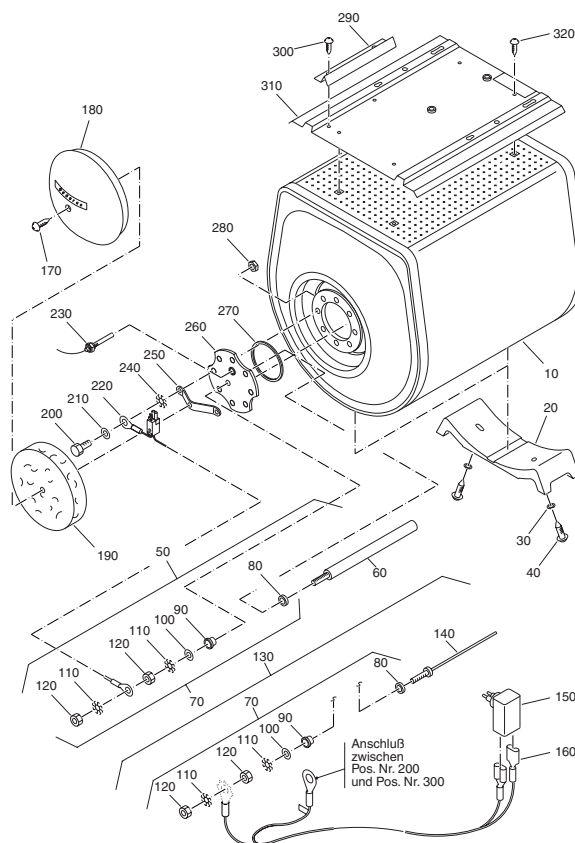


Seite 6

99907777-0005 089ET01-005-000

Seite 8

9990365-0000 089ET01-001-001


Kessel-Speicher-Verrohrung G 105

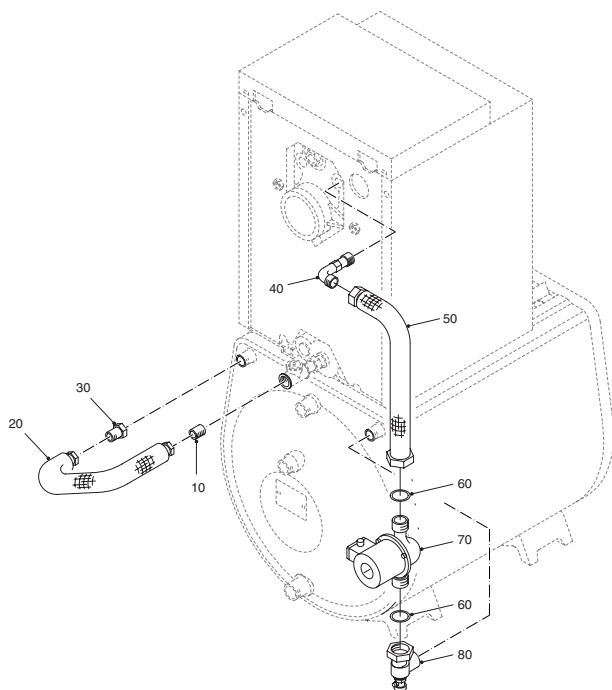

Seite 12

9990365-0003 089ET01-002-000

Kessel-Speicher-Verrohrung G 124

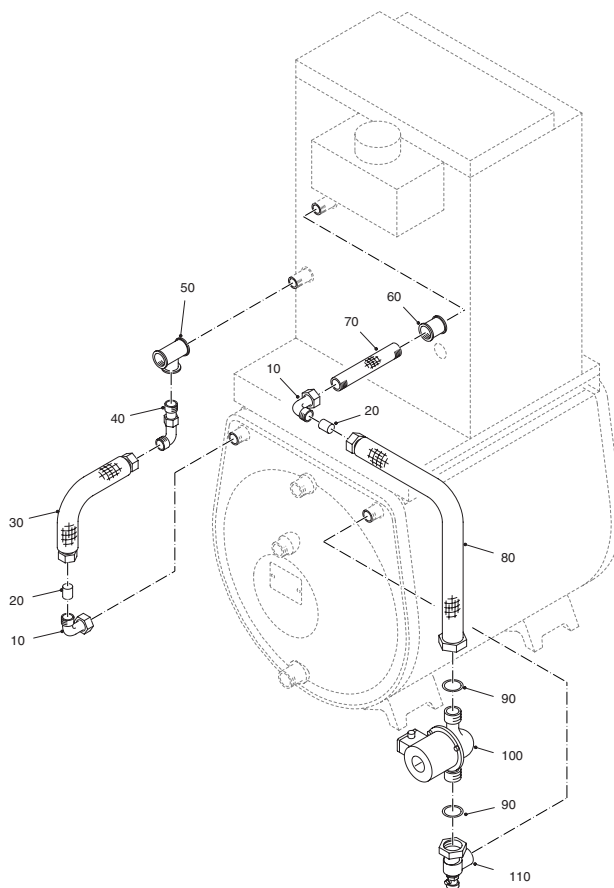


Seite 14

9990367-0004 089ET01-003-000

Baugruppenübersicht


Kessel-Speicher-Verrohrung S 315

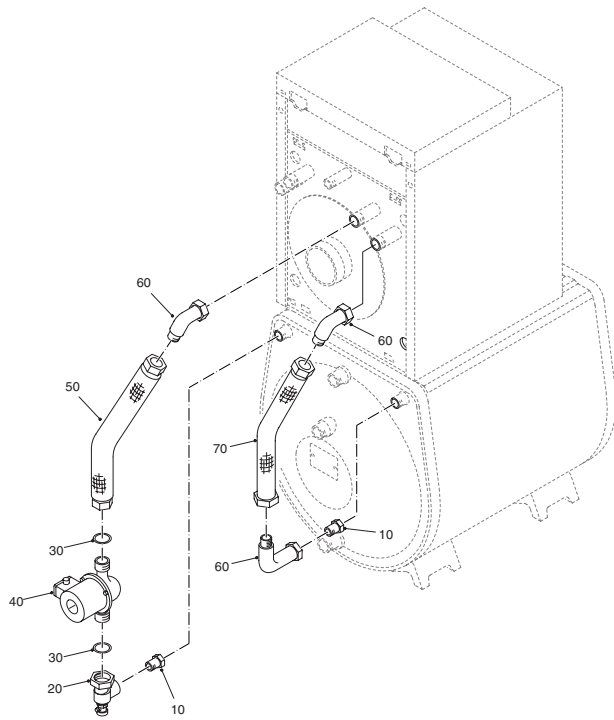

Seite 16

99909368-0005 089ET01-004-000

Speichervarianten und Typenschild

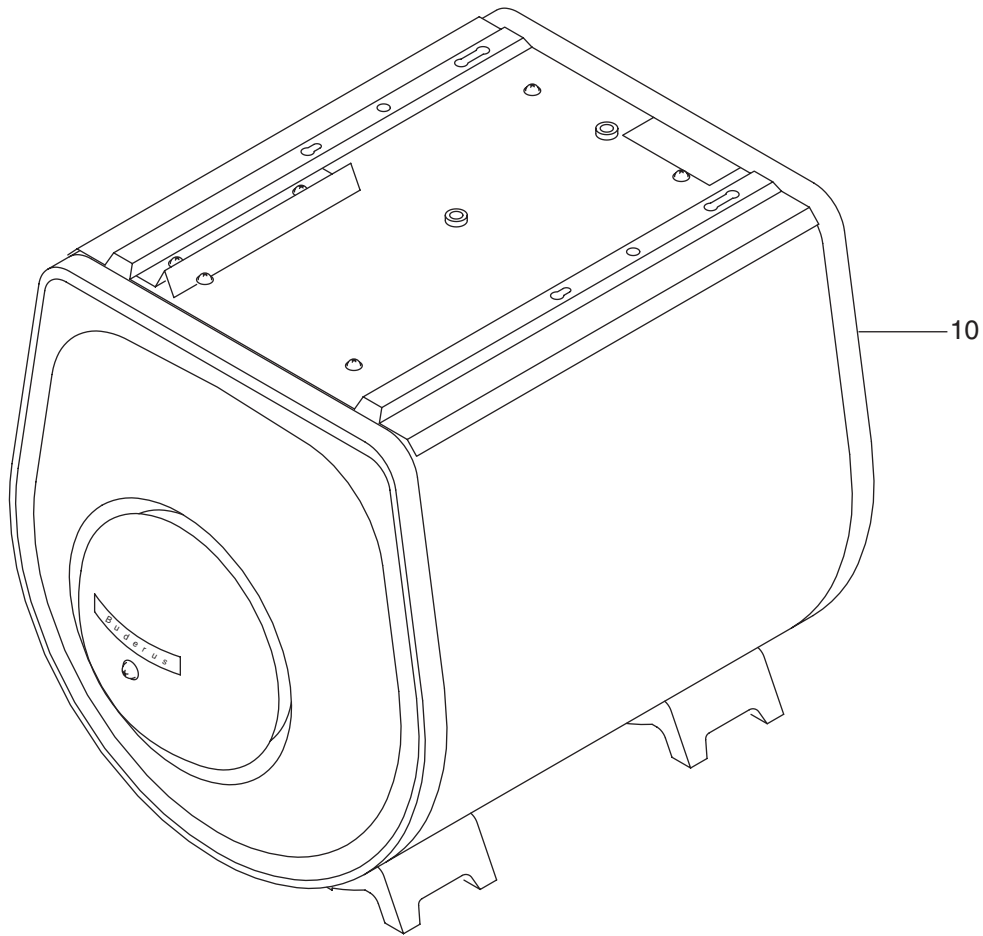

Buderus		Heiztechnik GmbH Wetzlar	
Speicher-Wassererwärmer > TBS-Isocal > nach DIN 4753			
Bauart	TT 150	Herstell-Nr.	
Inhalt Speicher	150 l	DIN Reg.-Nr.	0091 / 87 - 13MC
zul. Betr.-Überdr.	10 bar	zul. Temp.	95 °C
NL nach DIN 4708		Dauerleistg.	
<input type="radio"/>	Korrosionsschutz DIN 4753 Teil 3: korrosionsbeständig emaliert	<input type="radio"/>	Thermoglasur
Heizung:			
zul. Betr.-Überdr.	25 bar	220 V 1N 50 Hz	380 V 3N 50 Hz
zul. Temp.	160 °C		
Inhalt Heizschl.	6 l		


Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Speichers.

9990????-0005 089ET01-005-000

Speichervarianten und Typenschild

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	x	Speicher - WE TT 150 150 Liter	
10	x	Speicher - WE TT 200 200 Liter	

Speicher TT 150 und TT 200

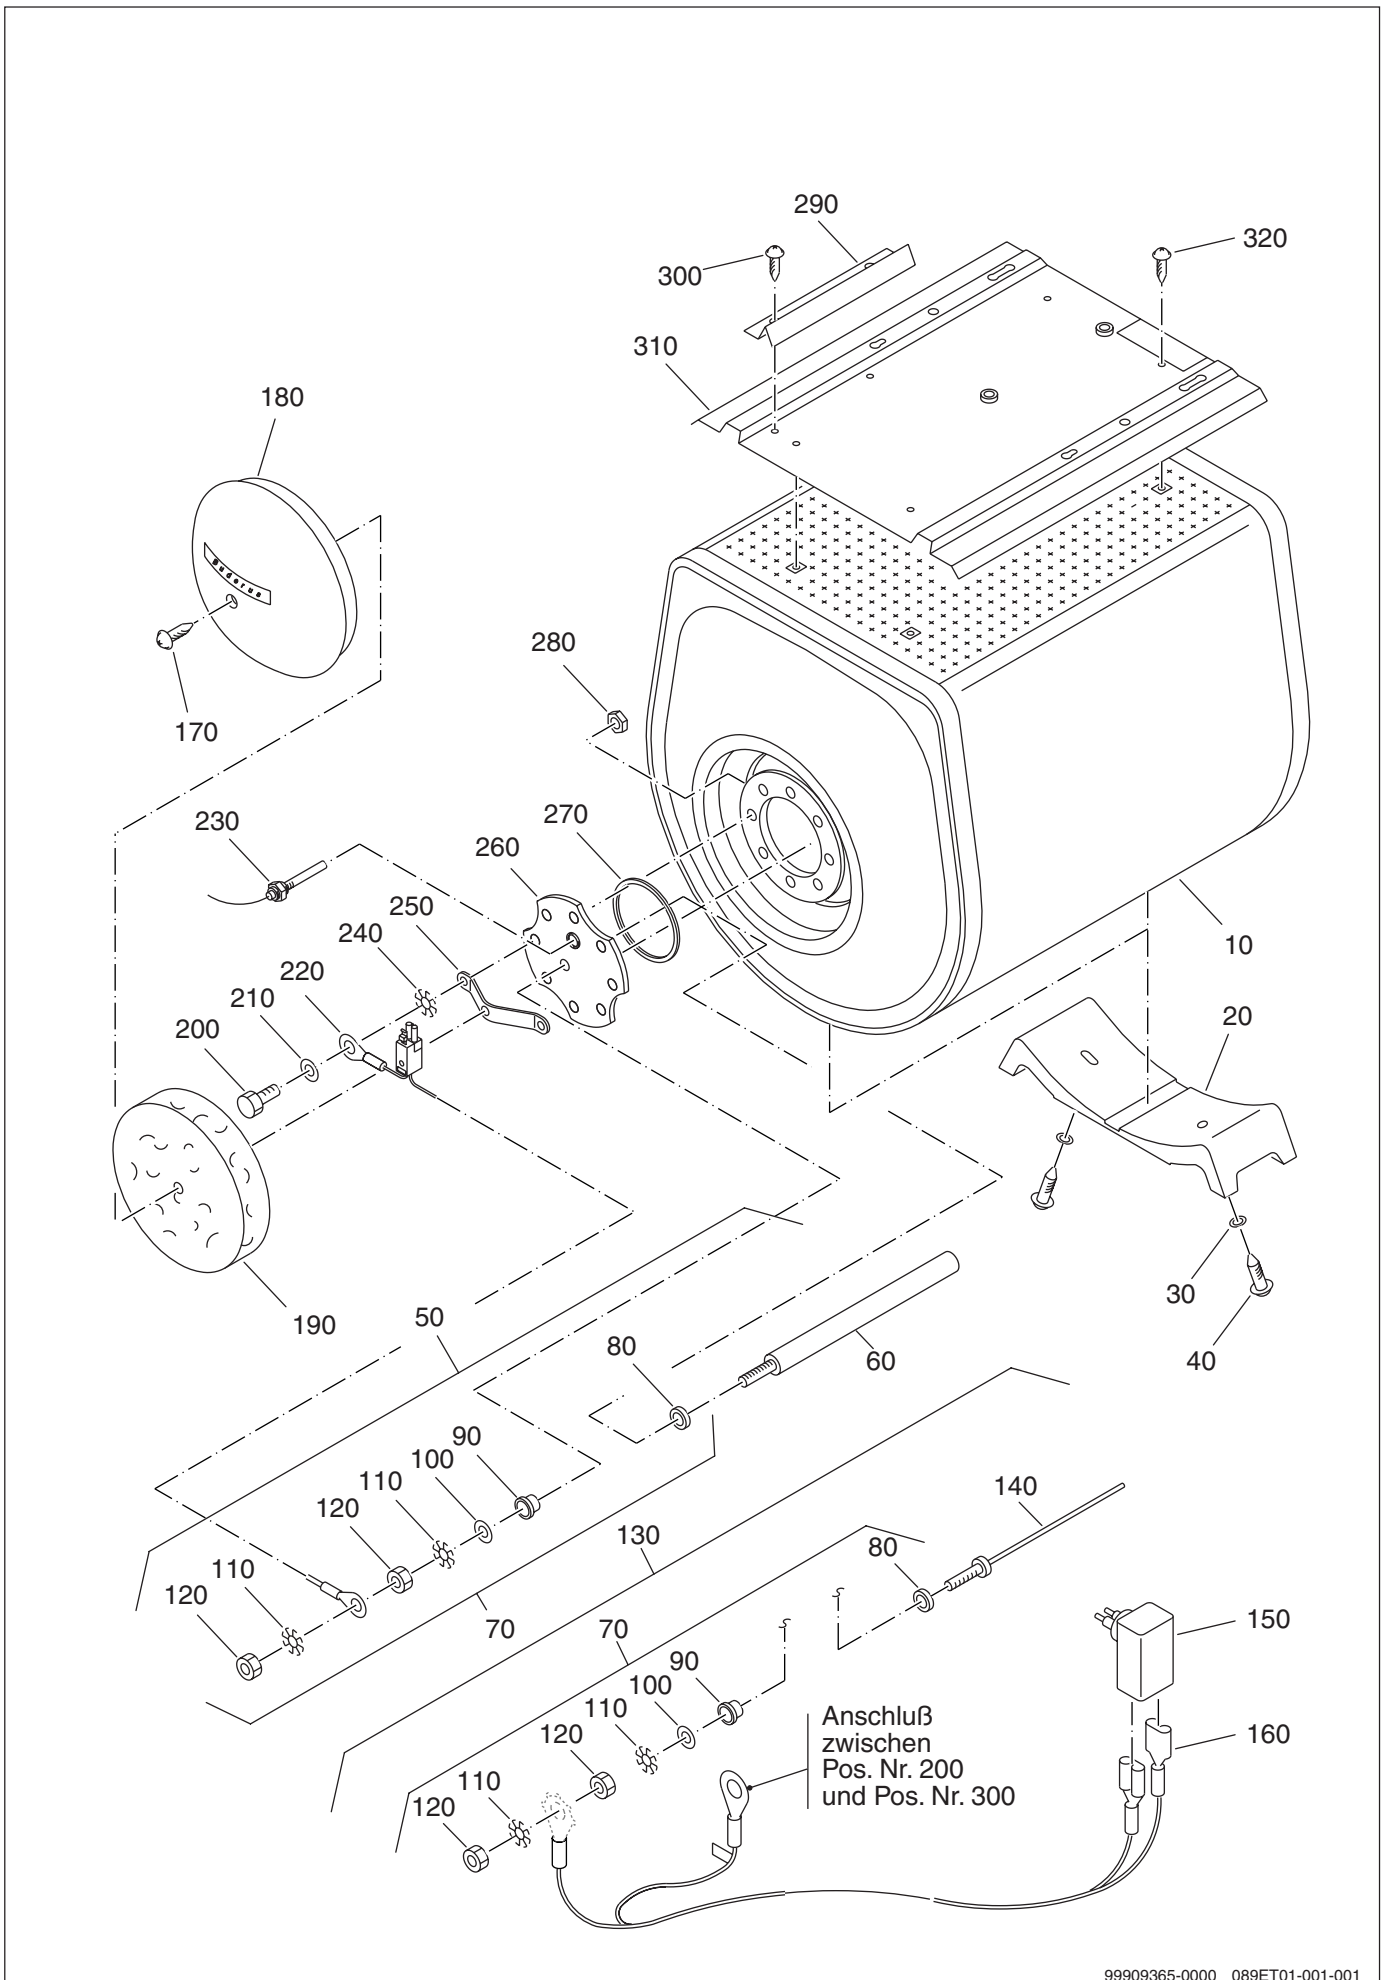


99909365-0000 089ET01-001-001

Speicher TT 150 und TT 200

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
Speicher-BWE TT 150 und TT 200			
10	5515 320	Speicher-BWE TT 150	105,0
10	5515 325	Speicher-BWE TT 200	125,0
Lieferbare Einzelteile:			
20	5447 646	Speicherfuß	3,4
30	x	Scheibe 6,4x17x1,2mm	
40	x	Spanplattenschraube 6x40mm	
50	5592 176	Magnesiumanode kompl. 33x400mm lang für TT150, anstelle der Inertanode	0,6
50	5592 178	Magnesiumanode kompl. 33x500mm lang für TT200, anstelle der Inertanode	0,5
Lieferbare Einzelteile:			
60	x	Anode	
70	5264 278	Anodenbefestigungs-Set (10er Pack)	*
bestehend aus:			
80	(x)	Dichtscheibe 8x25x2mm	
90	(x)	Isolierhülse für Anode	
100	(x)	Scheibe DIN 125-A8,4	
110	(x)	Fächerscheibe DIN6798-A8,5-A3K	
120	(x)	Sechskantmutter DIN555-M8-5	
130	3868 354	Inertanode kompl. 400mm lang Anstelle der Magnesiumanode	1,0
Lieferbare Einzelteile:			
140	3868 346	Inertanode 400mm lang mit Gewindestift M8	0,1
70	5264 278	Anodenbefestigungs-Set (10er Pack)	
bestehend aus:			
80	(x)	Dichtscheibe 8x25x2mm	
90	(x)	Isolierhülse für Anode	
100	(x)	Scheibe DIN 125-A8,4	
110	(x)	Fächerscheibe DIN6798-A8,5-A3K	
120	(x)	Sechskantmutter DIN555-M8-5	

Speicher TT 150 und TT 200

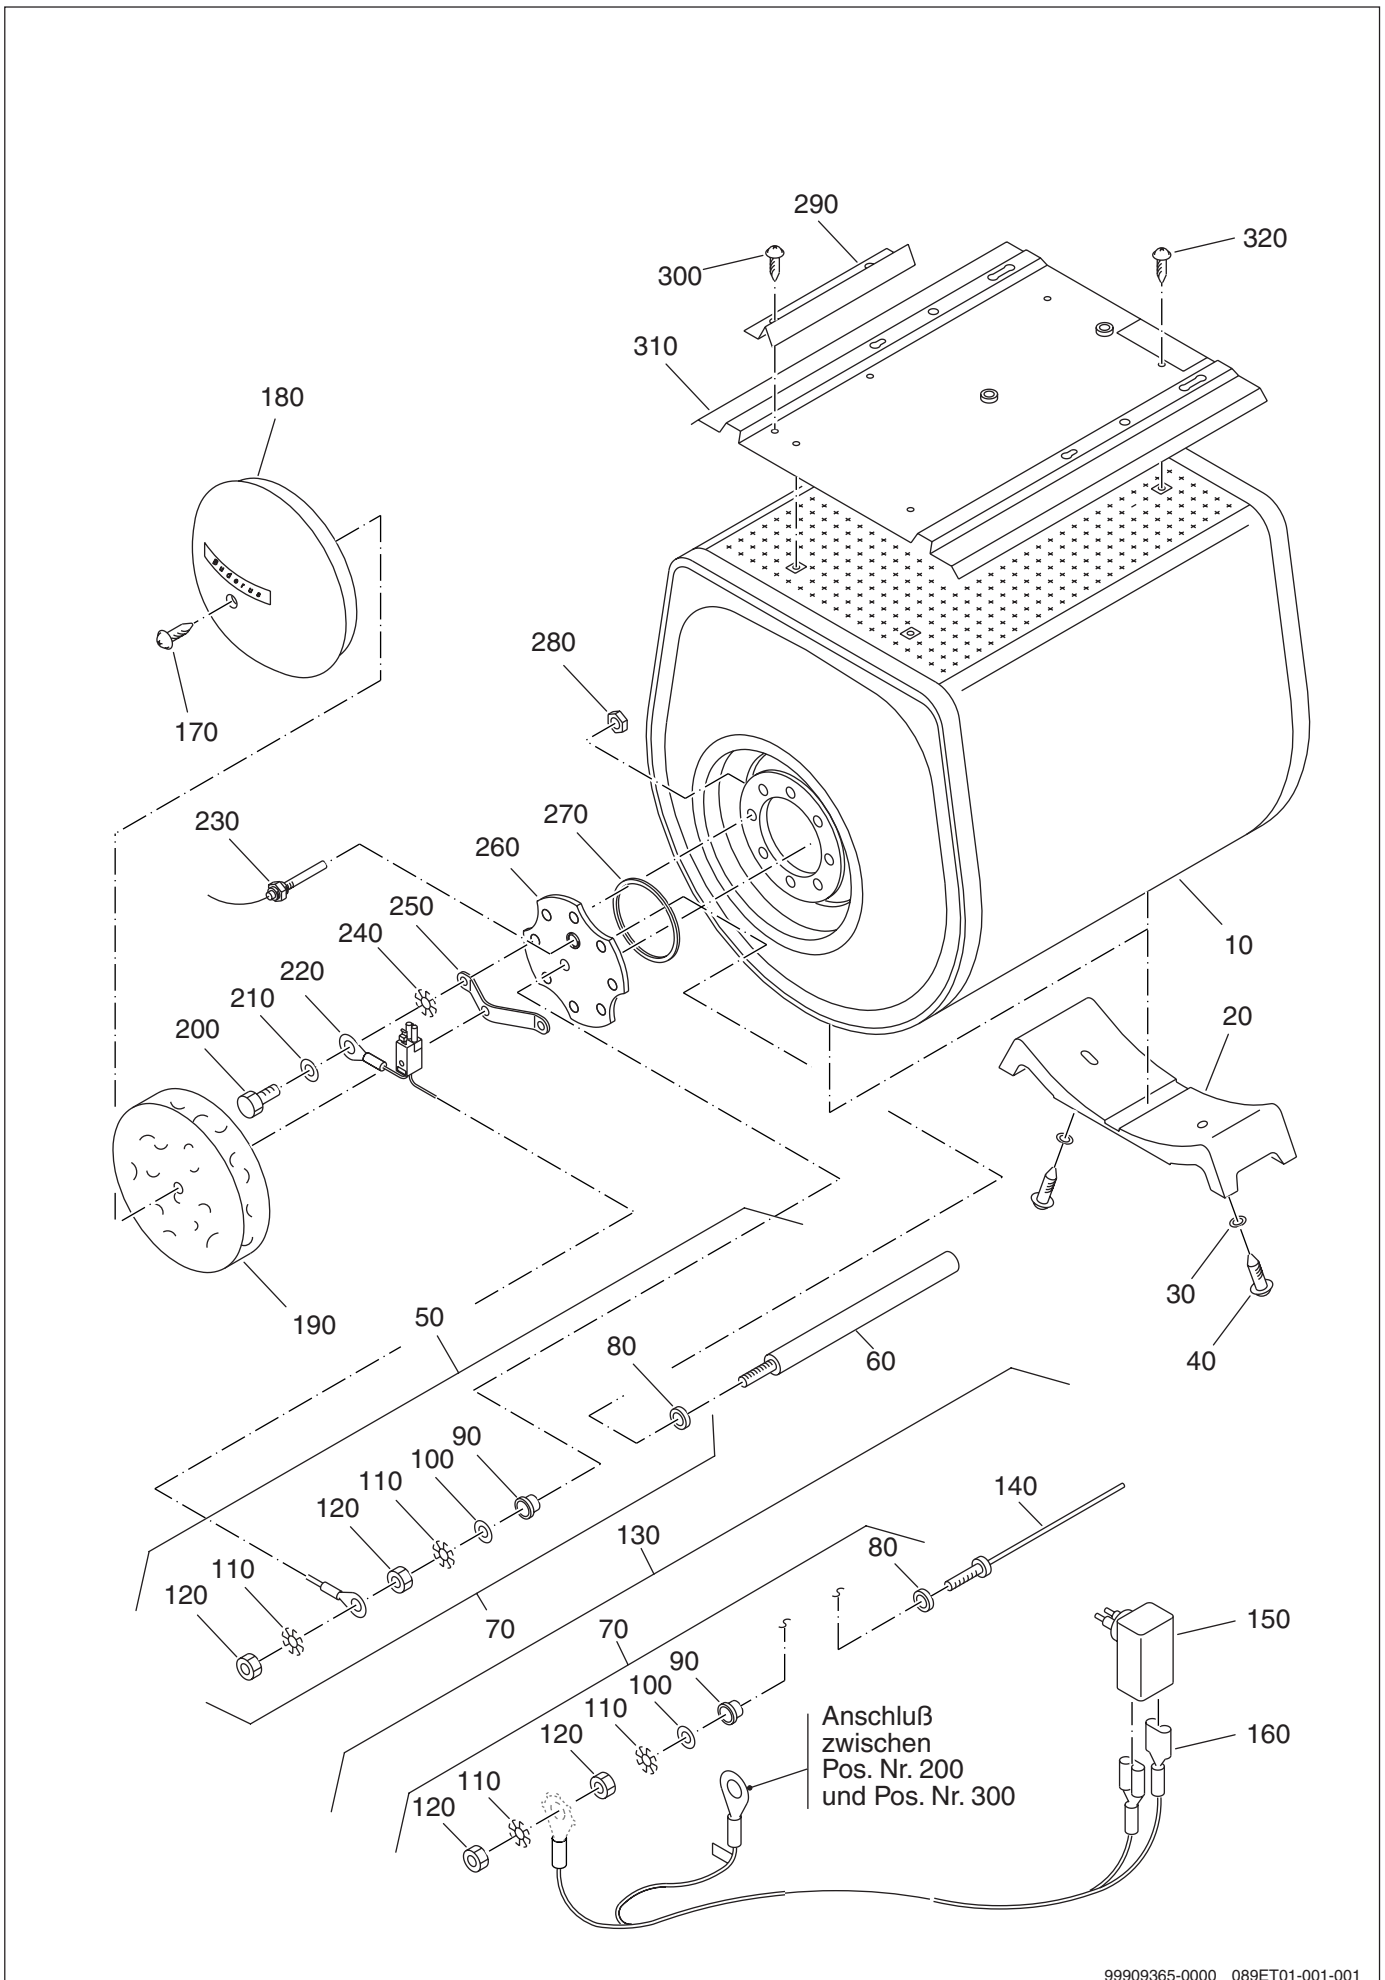


99909365-0000 089ET01-001-001

Speicher TT 150 und TT 200

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
150	3868 370	Steckerpotentiostat UP 19H für AMP-Stecker	0,2
160	3868 380	Anschlußkabel 3500mm lang mit Ösen und Stecker	0,1
170	x	Spanplattenschraube 6x40mm	
180	5670 162	Speicherdeckel TT 150 / TT 200	0,2
190	5222 857	Wärmeschutzscheibe	0,1
200	x	Sechskantschraube DIN933-M10x30-8.8-A3K	
210	x	Scheibe DIN125-B10,5-A3K	
220	7079 410	Überwachung für Magnesiumanode	*
230	5446 060	Tauchhülse R 1/2" 320mm	0,1
240	x	Fächerscheibe DIN6798-A10,5-A3K	
250	5222 896	Transportbügel	0,1
260	3869 182	Handlochdeckel D210mm mit Muffe 1/2"	1,9
270	3869 024	O-Ring 132x10mm	*
280	x	Sechskantmutter DIN934-M10-A3K	
290	5705 880	Abdeckkanal Speicher TT 200 kompl.	0,1
300	x	Blechschaube C-ST4,2x13-A3T	
310	5464 853	Kesselaufstellblech TT 150	5,9
310	5705 860	Kesselaufstellblech TT 200	7,7
320	x	Blechschaube C-ST6,3x19-A3T	
	5222 080	Reparatur-Set Speichervorderwand TT 150 / TT 200 ohne Abbildung	5,0
	5222 082	Reparatur-Set Speicherrückwand TT 150 / 200 ohne Abbildung	1,6
	5222 060	Reparatur-Set Speichermantel TT 150 ohne Abbildung	20,0
	5222 062	Reparatur-Set Speichermantel TT 200 ohne Abbildung	20,0

Kessel-Speicher-Verrohrung G 105

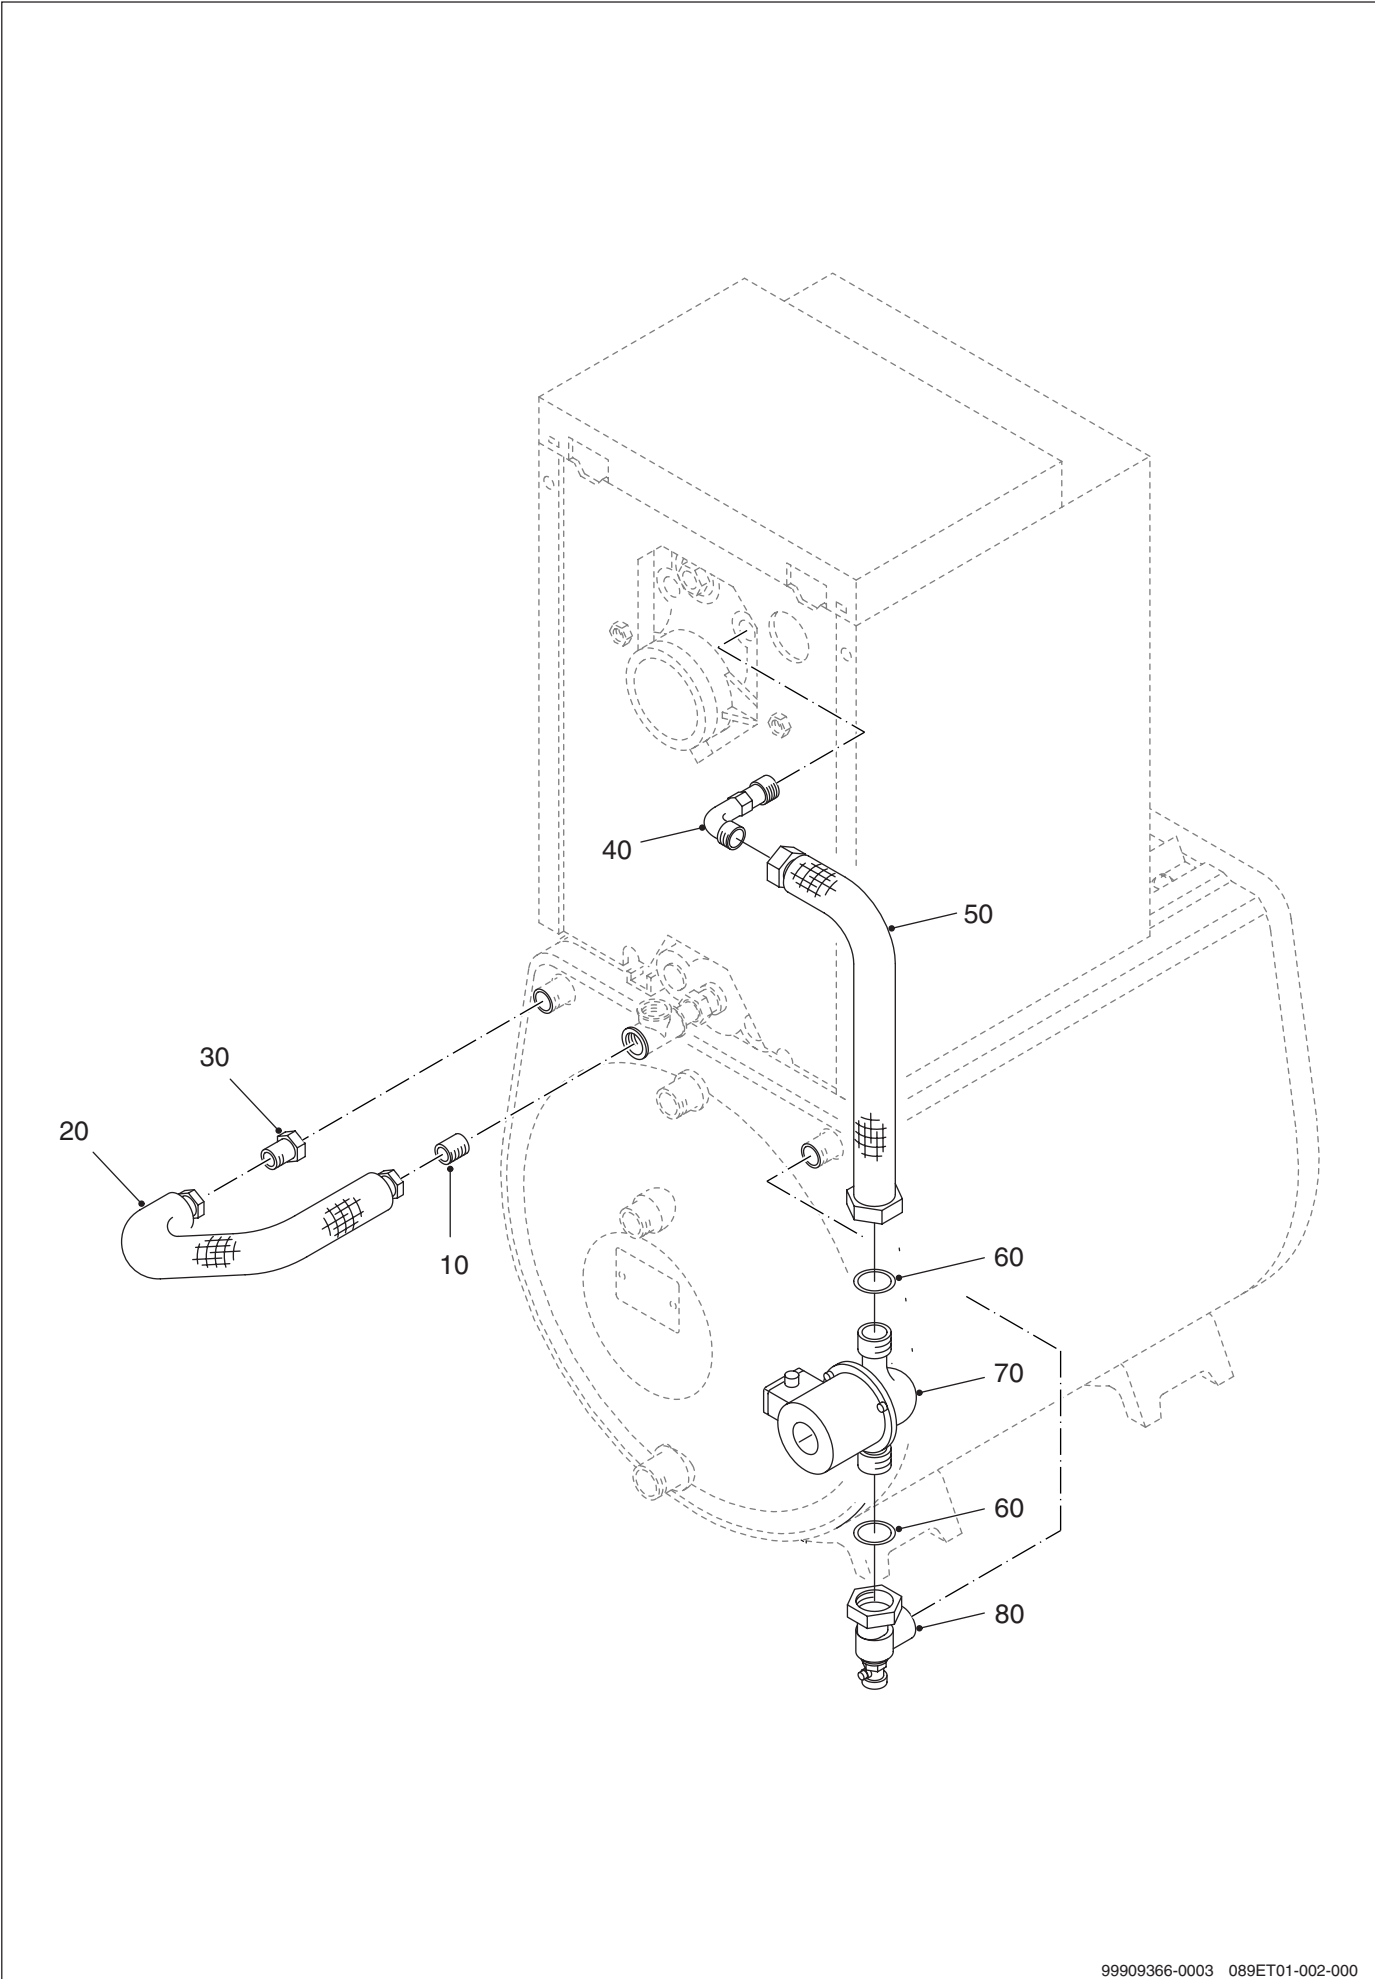


99909366-0003 089ET01-002-000

Kessel-Speicher-Verrohrung G 105

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	5324 030	Auslaß für Kessel	0,2
20	5324 034	Rücklauf Anschluß-Stück	0,5
30	5324 032	Auslaß für Speicher	0,2
40	5324 036	Winkelstück 91x41mm G1"	0,4
50	5324 038	Vorlauf Anschluß-Stück	0,6
60	x	Dichtung 44x28x2mm	
		Verwendbare Speicherladepumpen:	
70	63002480	Pumpe RS 25/6 180 9h Universal	3,0
70	63002481	Pumpe UPS 25-60 180 9h Universal	2,8
80	5447 120	Eck-Rückschlagventil kompl.	0,7

Kessel-Speicher-Verrohrung G 124

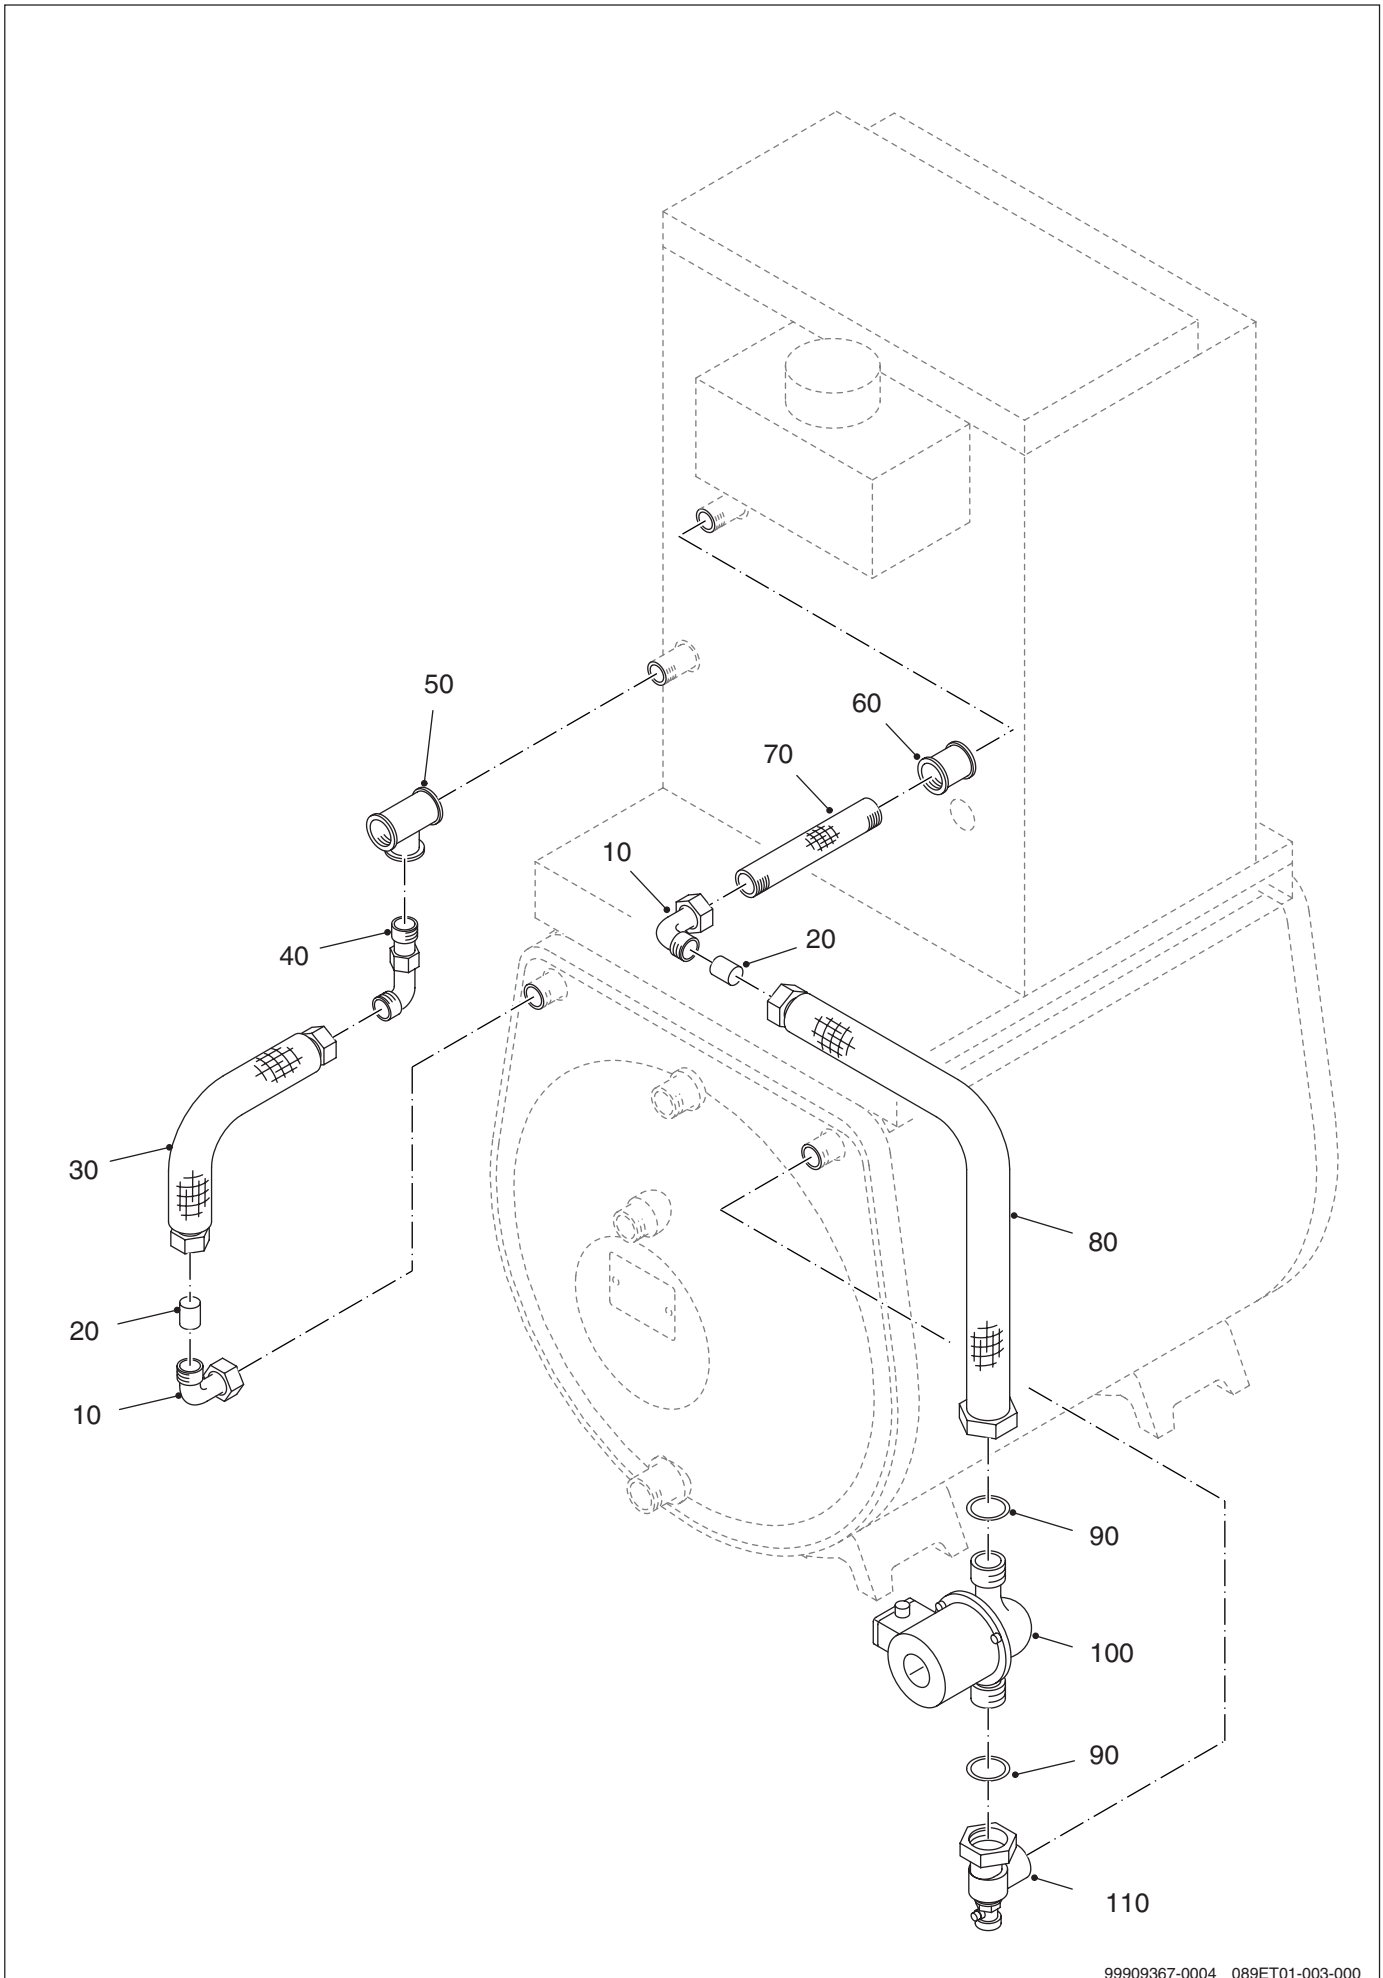


99909367-0004 089ET01-003-000

Kessel-Speicher-Verrohrung G 124

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	5447 132	Winkelverschraubung 1" - D22mm	0,3
20	913 317	Stützhülse 22x1 27mm lang	*
30	5447 126	Rücklauf Anschluß-Stück	0,4
40	5324 036	Winkelstück 91x41mm G1"	0,4
50	x	T - Stück DIN2950 130 1"	
60	x	Muffe DIN2950 270 1"	
70	x	Rohrnippel 1" 220mm lang	
80	11010415	Vorlauf Anschluß-Stück	0,6
90	x	Dichtung 44x28x2mm	
Verwendbare Speicherladepumpen:			
100	63002480	Pumpe RS 25/6 180 9h Universal	3,0
100	63002481	Pumpe UPS 25-60 180 9h Universal	2,8
110	5447 120	Eck-Rückschlagventil kompl.	0,7


Kessel-Speicher-Verrohrung S 315

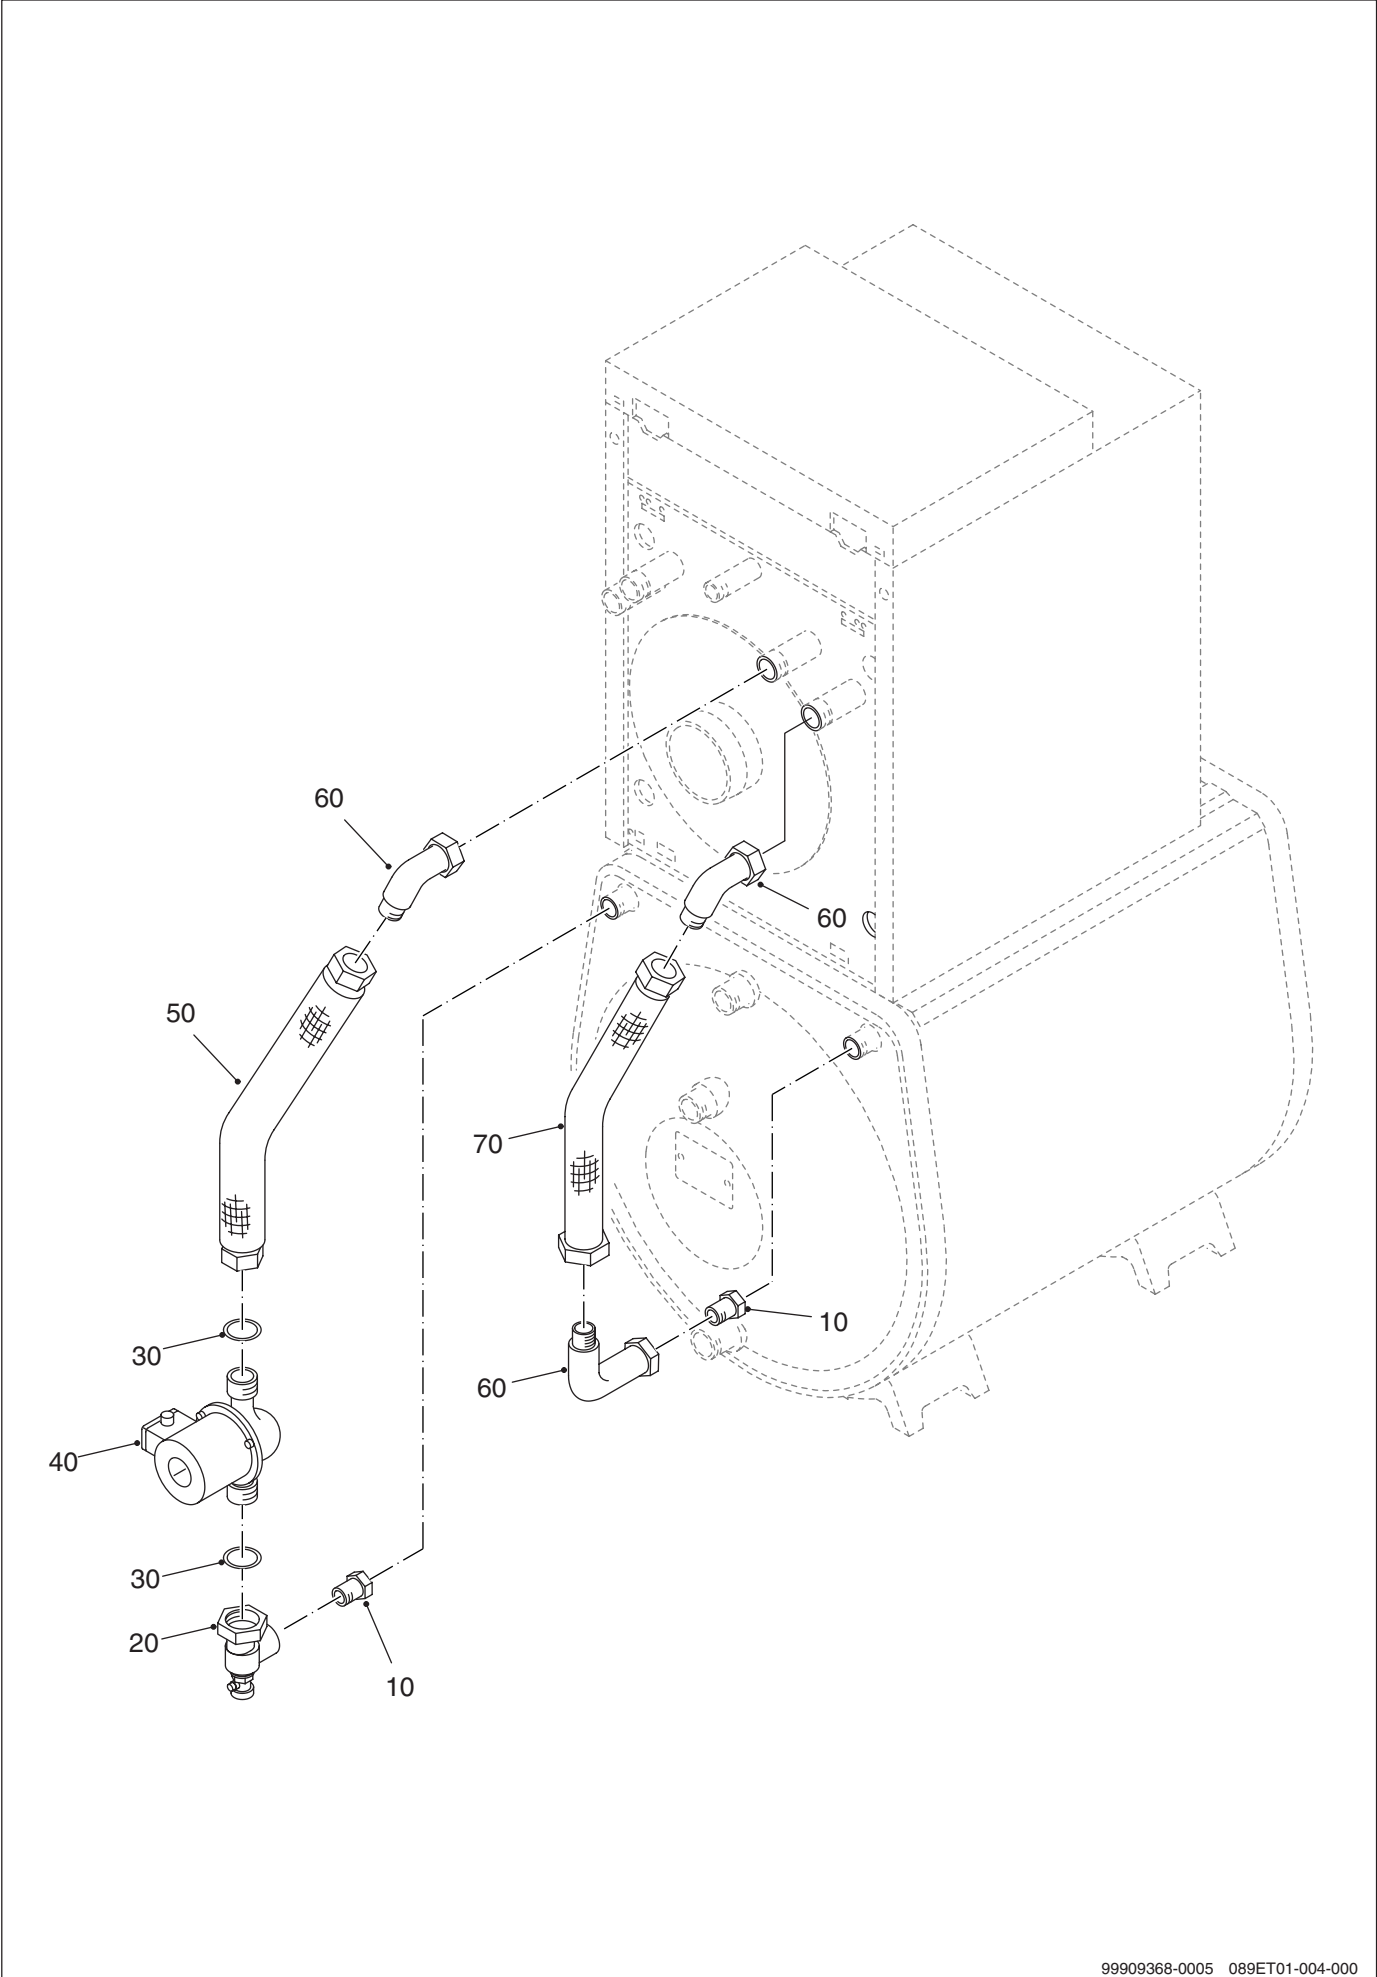


99909368-0005 089ET01-004-000

Kessel-Speicher-Verrohrung S 315

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
		Kessel-Speicher-Verrohrung S 315	
10	x	Muffennippel DIN2950 246 1" 55mm lang	
20	5447 120	Eck-Rückschlagventil kompl.	0,7
30	x	Dichtung 44x28x2mm	
		Verwendbare Speicherladepumpen:	
40	63002480	Pumpe RS 25/6 180 9h Universal	3,0
40	63002481	Pumpe UPS 25-60 180 9h Universal	2,8
50	902 731	Vorlauf Anschluß-Stück	0,6
60	905 393	Anschlußwinkel 1"	0,3
70	902 730	Rücklauf Anschluß-Stück	*

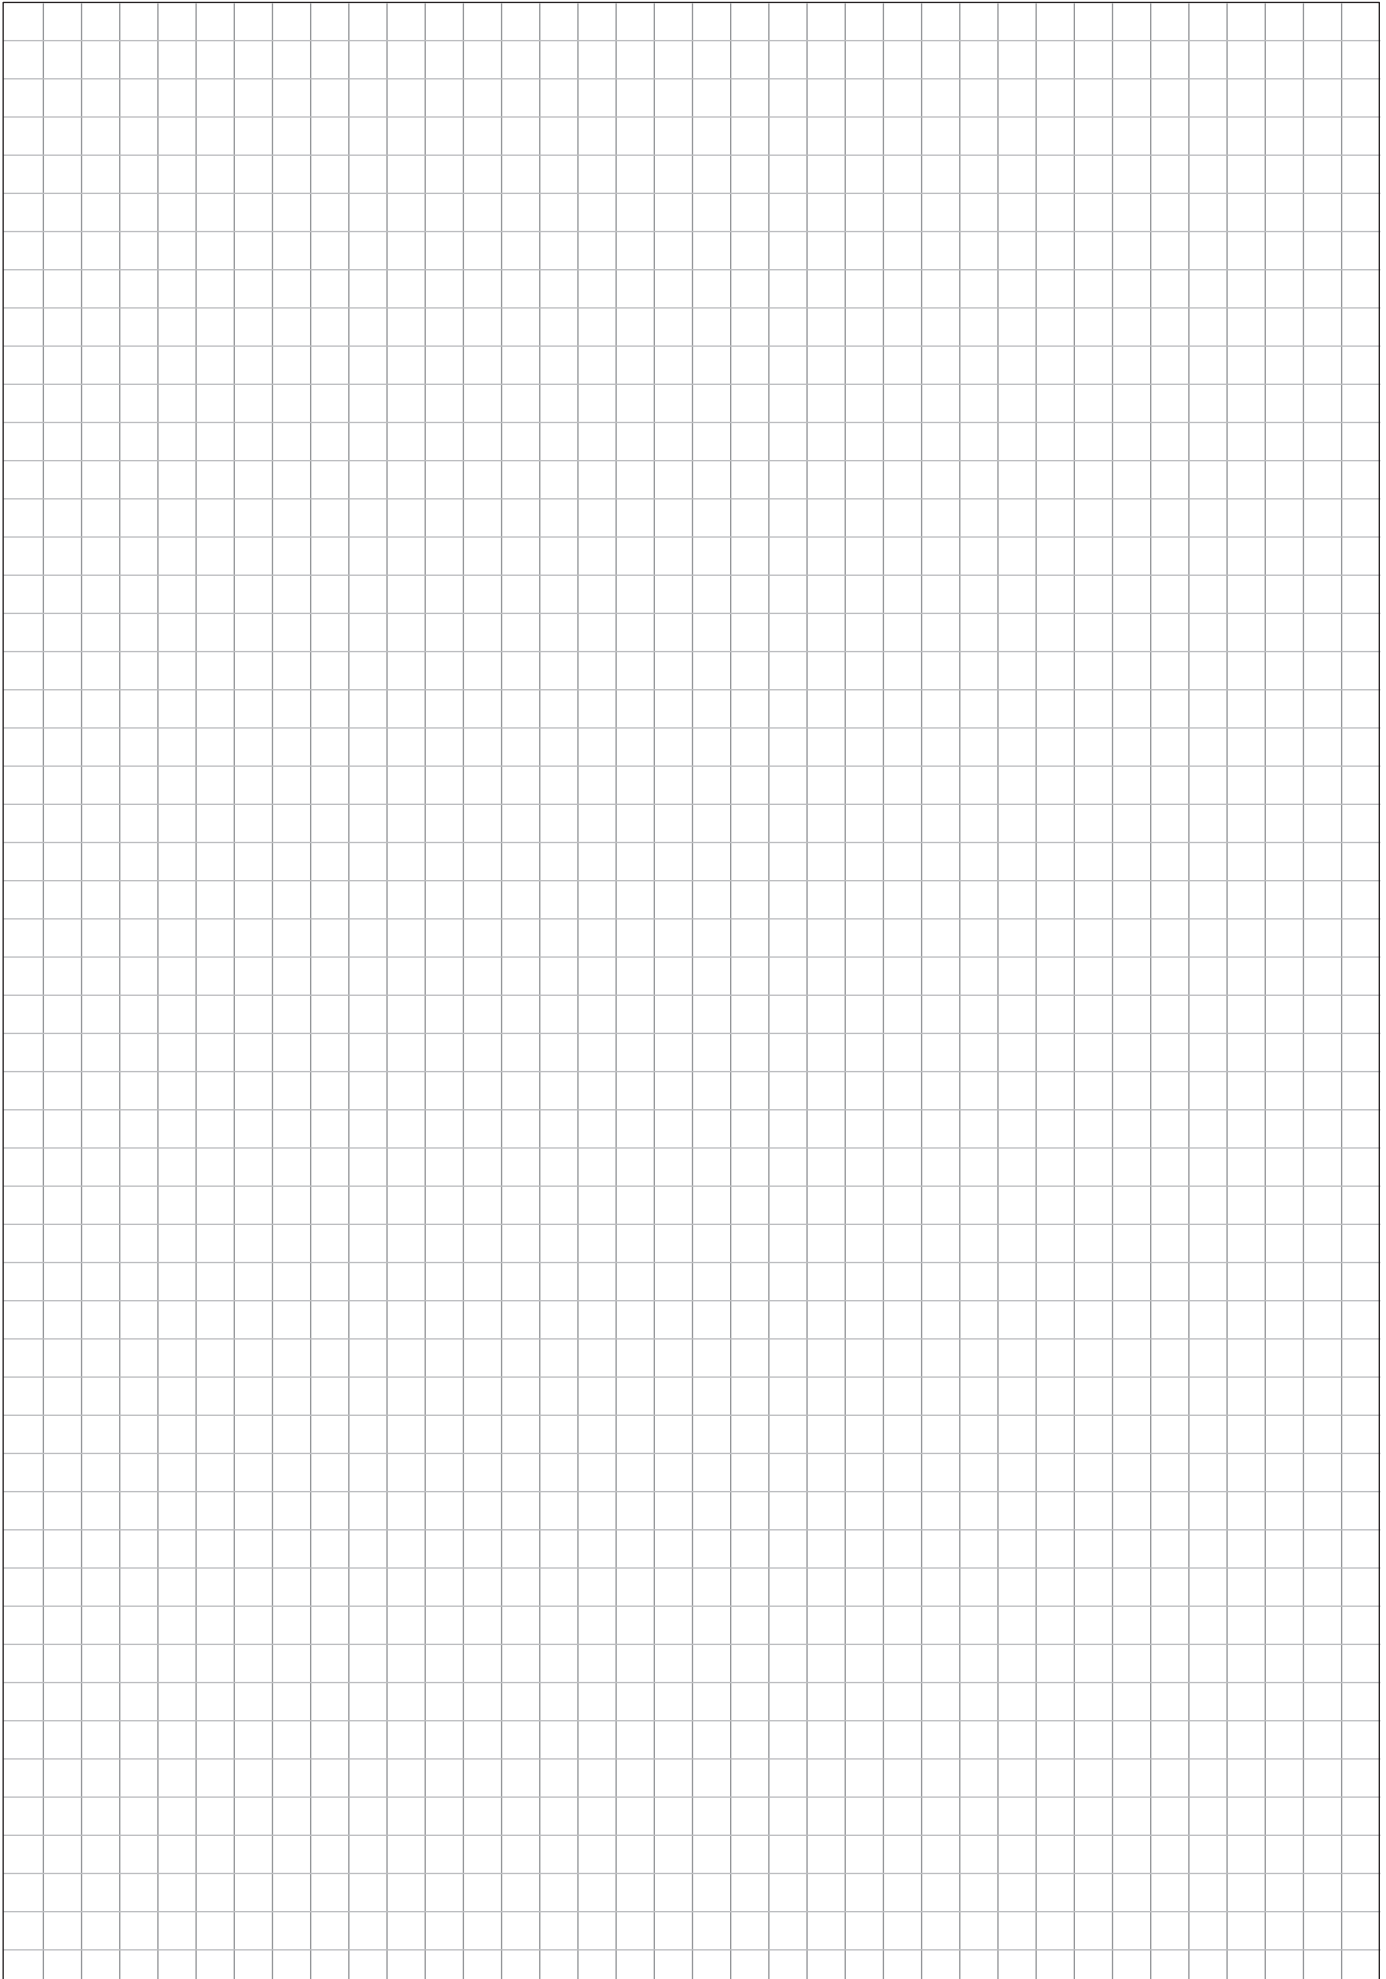

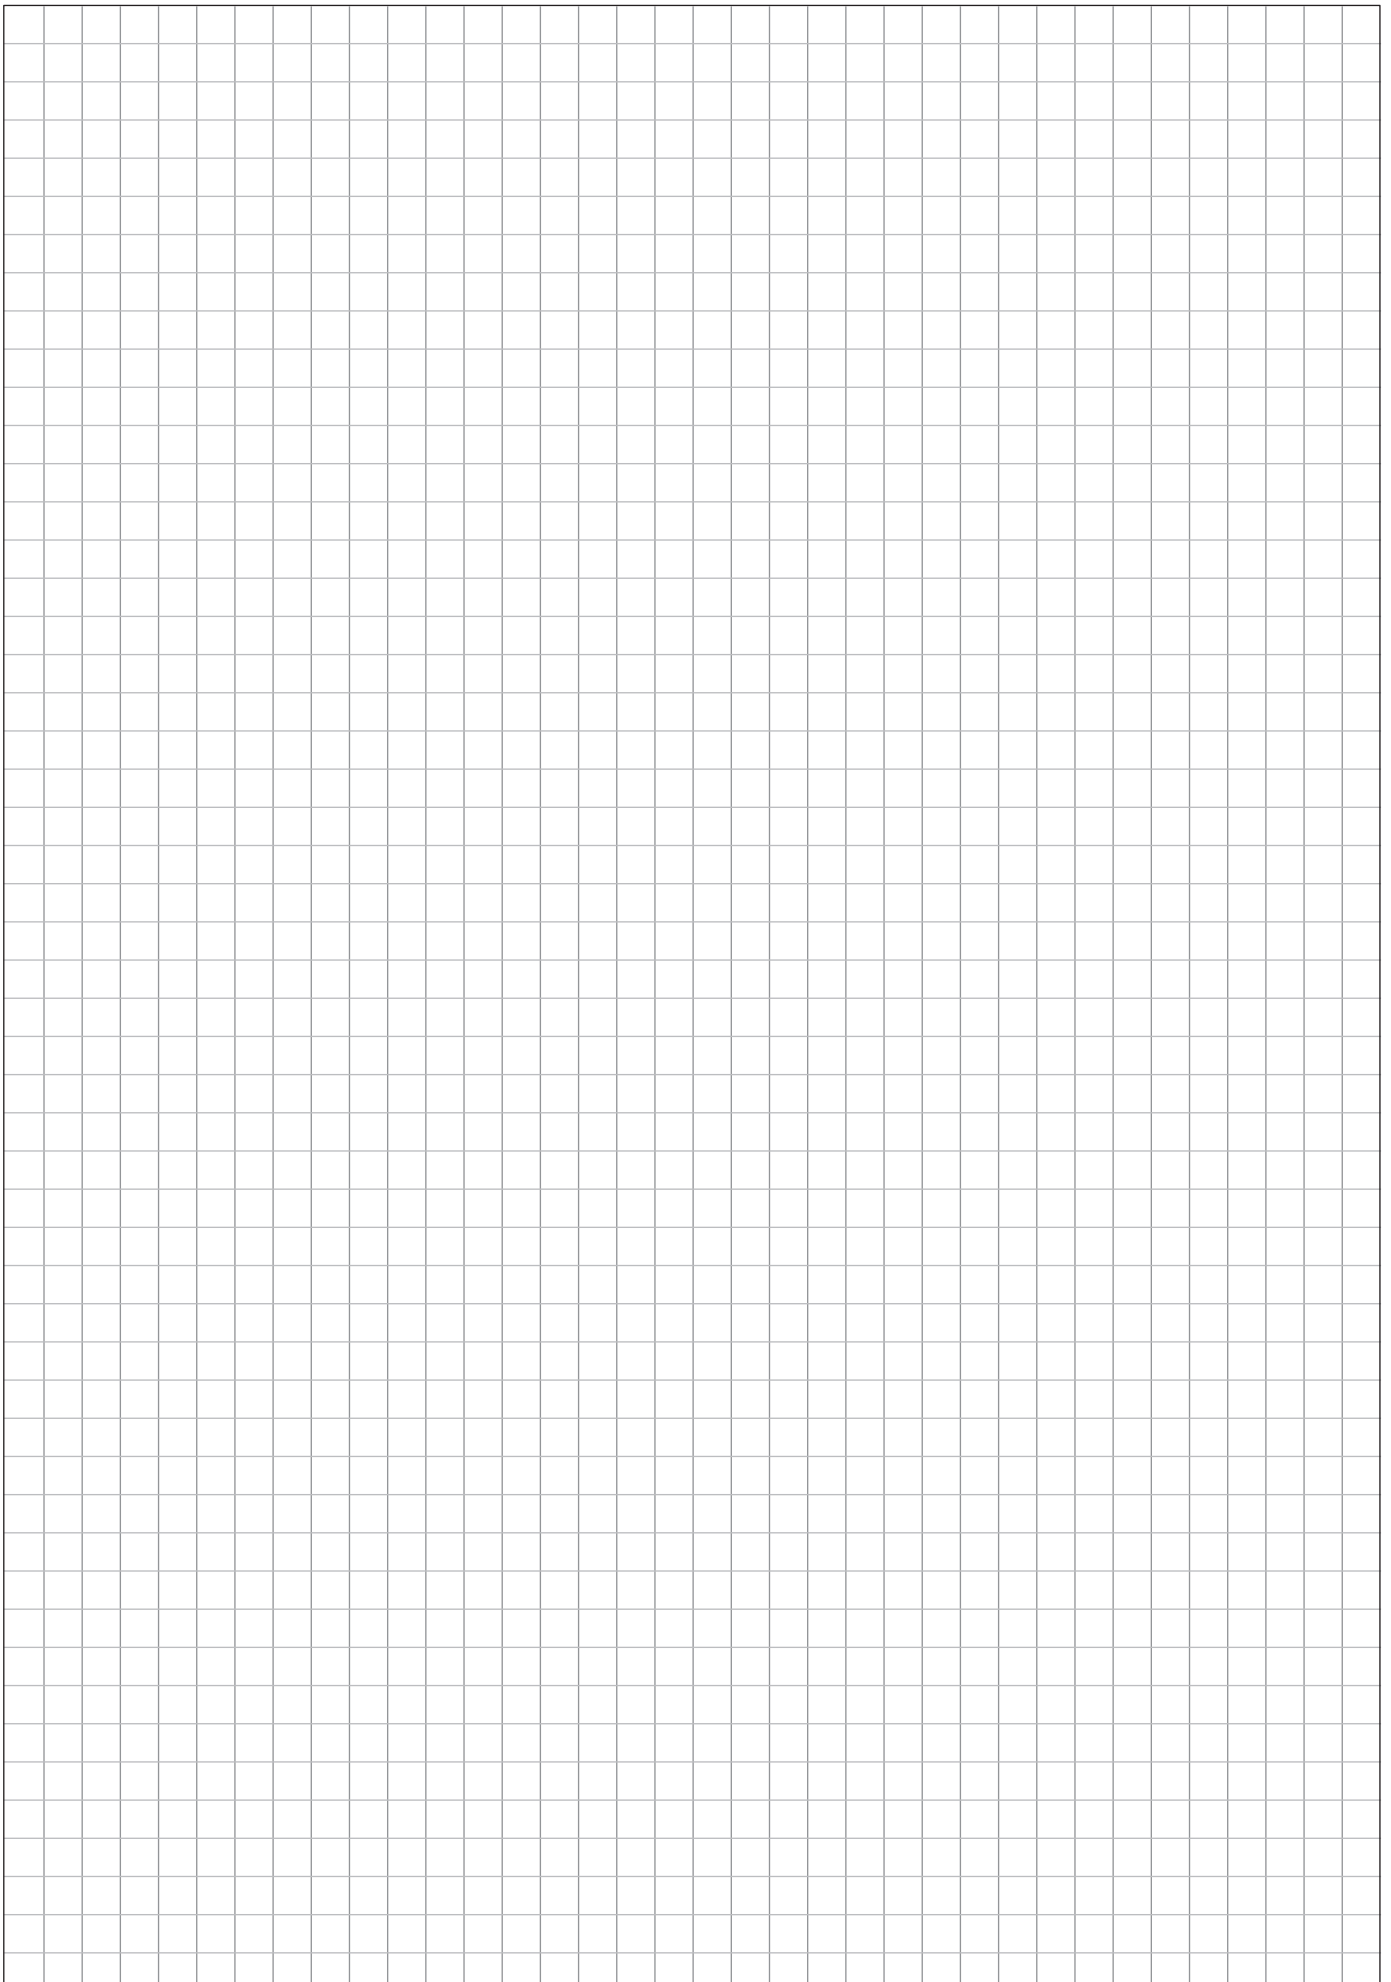

Buderus ist immer in Ihrer Nähe.

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik. Oder informieren Sie sich in einer unserer 45 Niederlassungen.

Niederlassung	Ort	Straße	Telefon	Telefax
Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstraße 30	(02 41) 9 68 24 - 0	(02 41) 9 68 24 - 99
Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(08 21) 4 44 81 - 0	(08 21) 4 44 81 - 50
Berlin	15831 Berlin	Am Lückefeld	(0 30) 7 54 88 - 0	(0 30) 7 54 88 - 160
Bielefeld	33605 Bielefeld	Reichenberger Straße 39	(05 21) 20 94 - 0	(05 21) 20 94 - 228
Bremen	28816 Stuhr	Industriestraße 22	(04 21) 89 91 - 0	(04 21) 89 91 - 235
Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Straße 28	(02 31) 92 72 - 0	(02 31) 92 72 - 280
Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Straße 4 – 6	(03 52 05) 55 - 0	(03 52 05) 55 - 222
Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(02 11) 7 38 37 - 0	(02 11) 7 38 37 - 21
Erfurt	99195 Mittelhausen	Erfurter Straße 57a	(03 61) 7 79 50 - 0	(03 61) 73 54 45
Essen	45307 Essen	Eckenbergstraße 8	(02 01) 5 61 - 0	(02 01) 5 61 - 279
Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Straße 8	(07 11) 93 14 - 5	(07 11) 93 14 - 669
Frankfurt/Main	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(0 61 06) 8 43 - 0	(0 61 06) 8 43 - 203
Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(07 61) 5 10 05 - 0	(07 61) 5 10 05 - 45
Gießen	35394 Gießen	Rödgener Straße 47	(06 41) 4 04 - 0	(06 41) 4 04 - 221
Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(0 53 21) 5 50 - 0	(0 53 21) 5 50 - 114
Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(0 40) 7 34 17 - 0	(0 40) 7 34 17 - 267
Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstraße 1	(05 11) 77 03 - 0	(05 11) 77 03 - 242
Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstraße 1	(07 21) 9 50 85 - 0	(07 21) 9 50 85 - 33
Kassel	34134 Kassel	Glockenbruchweg 113	(05 61) 94 08 - 0	(05 61) 94 08 - 106
Kempten	87437 Kempten	Heisinger Straße 21	(08 31) 5 75 26 - 0	(08 31) 5 75 26 - 50
Kiel	24109 Kiel-Melsdorf	Am Ihlberg (Gewerbegebiet)	(04 31) 6 96 95 - 0	(04 31) 6 96 95 - 95
Koblentz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15 – 17	(0 26 25) 9 31 - 0	(0 26 25) 9 31 - 224
Köln	50858 Köln-Marsdorf	Toyota-Allee 97	(0 22 34) 92 01 - 0	(0 22 34) 92 01 - 237
Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(0 92 21) 9 43 - 0	(0 92 21) 9 43 - 292
Leipzig	04420 Makranstädt	Handelsstraße 22	(03 41) 9 45 13 - 00	(03 41) 9 42 00 - 89
Ludwigshafen	67069 Ludwigshafen	Kreuzholzstraße 11	(06 21) 66 06 - 0	(06 21) 66 06 - 107
Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(03 91) 60 86 - 0	(03 91) 60 86 - 215
Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Straße 16	(0 61 31) 92 25 - 0	(0 61 31) 92 25 - 92
Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(02 91) 54 91 - 0	(02 91) 66 98
München	81379 München	Boschetsrieder Straße 80	(0 89) 7 80 01 - 0	(0 89) 7 80 01 - 258
Münster/Westf.	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(02 51) 7 80 06 - 0	(02 51) 7 80 06 - 121
Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(03 95) 45 34 - 0	(03 95) 4 22 87 32
Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstraße 6	(07 31) 7 07 90 - 0	(07 31) 7 07 90 - 92
Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstraße 112	(09 11) 36 02 - 0	(09 11) 36 02 - 274
Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(05 41) 94 61 - 0	(05 41) 94 61 - 222
Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Straße 16	(0 94 01) 8 88 - 0	(0 94 01) 8 88 - 92
Rostock	18182 Bentwisch	Hansestraße 5	(03 81) 60 96 90	(03 81) 6 86 51 70
Schwenningen	78056 Villingen-Schwenningen	Albertstraße 15	(0 77 20) 69 14 - 0	(0 77 20) 69 14 - 31
Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(0 38 65) 78 03 - 0	(0 38 65) 32 62
Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Straße 38	(06 81) 8 83 38 - 0	(06 81) 8 83 38 - 33
Trier	54343 Föhren	Europaallee, Postfach 11 64	(0 65 02) 9 34 - 0	(0 65 02) 9 34 - 151
Velten	16727 Velten	Berliner Straße 1	(0 33 04) 3 77 - 0	(0 33 04) 3 77 - 199
Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(02 81) 9 52 51 - 0	(02 81) 9 52 51 - 20
Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastraße 8	(0 93 02) 9 04 - 0	(0 93 02) 9 04 - 111
Zwickau	08129 Crossen	Berthelsdorfer Straße 12	(03 75) 44 10 - 0	(03 75) 47 59 96

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

HEIZTECHNIK

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

<http://www.heiztechnik.buderus.de>

e-mail: info@heiztechnik.buderus.de